

7月16日発生に係る火災について

令和3年7月17日
事務局総務課管理室

本年7月16日に発生した中央合同庁舎第6号館A棟検察ゾーンで発生した火災について、下記のとおり

記

第1 時系列

7月16日（金）

午後11時 1分 本省無線より検察ゾーン10階79番の煙感知器が煙を感知したため、火災警報発令
※10階79番及び78番の煙感知器が順次煙を検知し、特別捜査部█████執務室のスプリンクラー1台が稼働

午後11時 3分 スプリンクラー散水
煙感知器の設置位置は、別紙1のとおり

午後11時 9分 現場に臨場した本省守衛及び警備員が消火不能と判断し、防災センターから119番通報

午後11時17分 丸の内消防署消防車到着

午後11時34分 防災無線で火災鎮火確認

午後11時38分 丸の内警察署警察官到着


午後11時56分 スプリンクラー止水

7月17日（土）

午前 4時15分 丸の内警察署帰署

午前 5時00分 丸の内消防署帰署

第2 原因



第3 被害状況（7月17日午後1時現在のもの）

1 人的被害

なし

2 火災による被害状況（別紙2のとおり）

10階特別捜査部[REDACTED]執務室の書類、執務机、OAタップ、パソコン2台及びディスプレイ1台等が燃焼した

3 スプリンクラーによる散水被害（別紙3のとおり）

スプリンクラーが稼働したのは10階のみであるところ、散水した水が下の階まで順次漏れしたことにより以下の執務室等での書類への被害が見られた

(1) 檸察ゾーン

10階特別捜査部 執務室、

A series of black horizontal bars of varying lengths, likely representing data in a redacted table. The bars are arranged vertically and have different widths, suggesting a visual representation of data that has been obscured for security reasons.

(2) 法務ゾーン

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4 停電箇所

7月17日午前6時の時点で停電していた箇所は以下のとおり

(1) 檸察ゾーン

ANSWER






(2) 法務ゾーン

第4 今後の作業

1 清掃関係

廊下等共用部分については、中央監視室（保守業者）に清掃を依頼するか又は同室が保有する排水用バキュームを借用して職員が実施

2 復電関係



3 空調機

(1) A C U


4 天井

5 その他


おって、本件火災被害について、各部の被害状況をとりまとめた上、丸の内消防署に対して「り災申告書」を提出


2014年2月12日(水) 9:30

A棟 10F




10階特別捜査部 [REDACTED] 執務室内




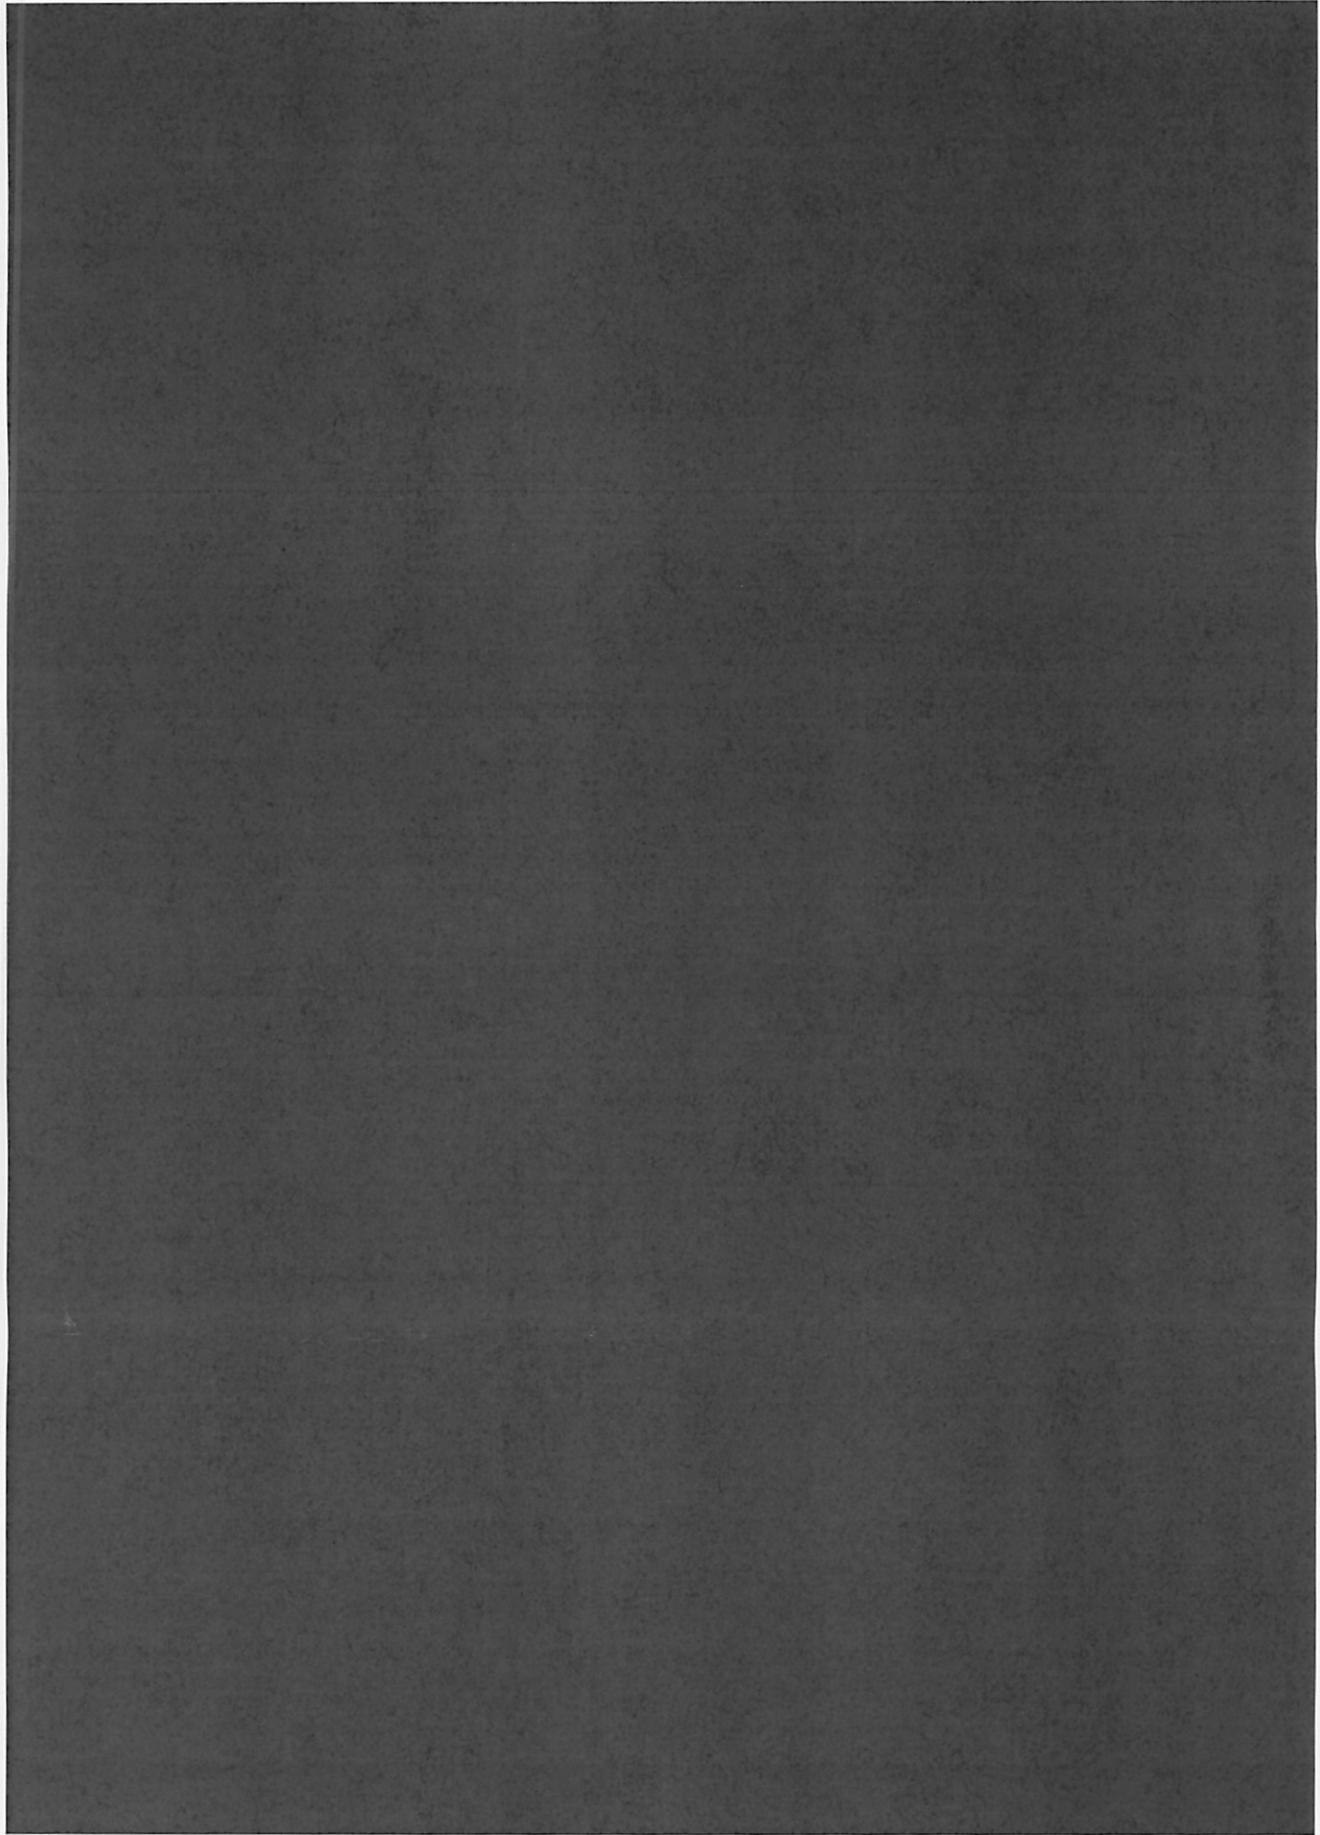


A棟10階



A棟



A棟



A棟

A棟

A棟

A棟

A棟