

平成 29 年度

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事
第 1 2 回設計変更

首席技官

次席技官



最高裁判所耐震改修2期工事 第12回設計変更

設計書

令和3年2月

最高裁判所事務総局経理局

- 1 工事名 最高裁判所耐震改修2期工事 第12回設計変更
2 工事場所 千代田区集町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
3 工期 契約の翌日から 令和3年3月31日まで

4 建物概要
一般事項

階層階別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(㎡)	最高高さ(㎡)	基準階高(㎡)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2階	B1階	1階	2階	3階	4階	5階	PH階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算

- 5 工事内容 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。

仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）

(注)

RC：鉄筋コンクリート
CB：コンクリートブロック

SRC：鉄骨鉄筋コンクリート
B：れんが

S：鉄骨
W：木造

LGS：軽量鉄骨

別 紙 (1)

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。

区 分	原 設 計	変 更 及 び 追 加 設 計	設計図面番号
建築工事			


区 分	原 設 計	変 更 及 び 追 加 設 計	設計図面番号
内装改修工事			
		下記に伴う直埋仮設を追加する	※ A001, ※各A001
		食室廻りの解体工事を追加する	A003～A010
		上記に伴う発生材処理を追加する	A003～A010



工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。(前頁のつづき)

撤去工事	_____	● 食堂の撤去を追加する	● 2021～2027
------	-------	--------------	-------------

[illegible]

[illegible]

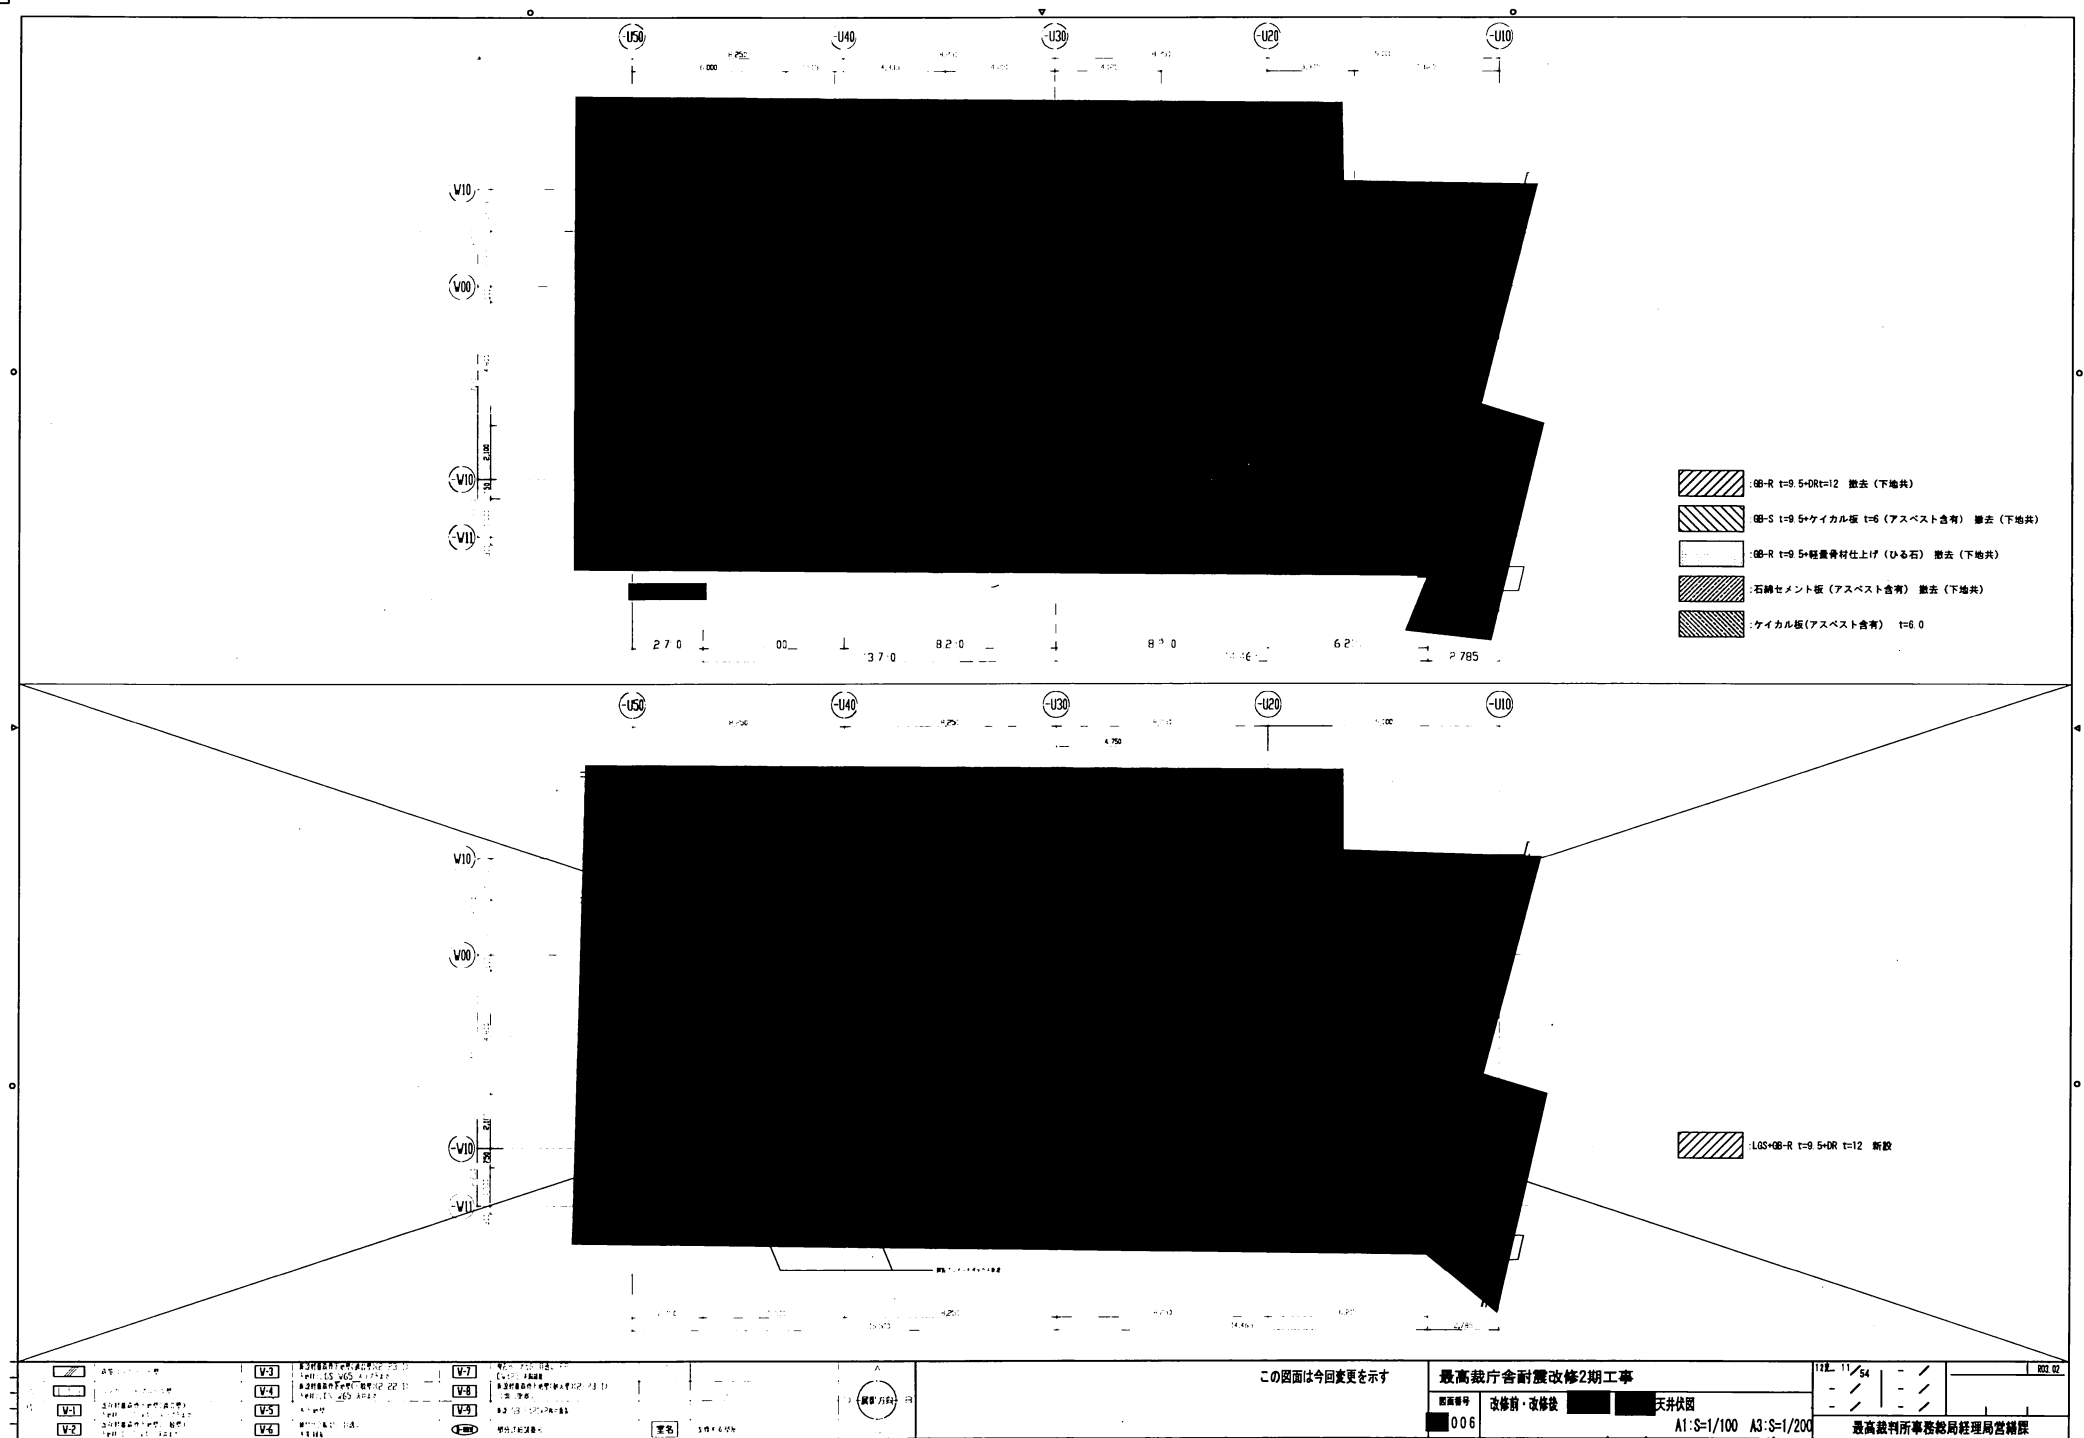


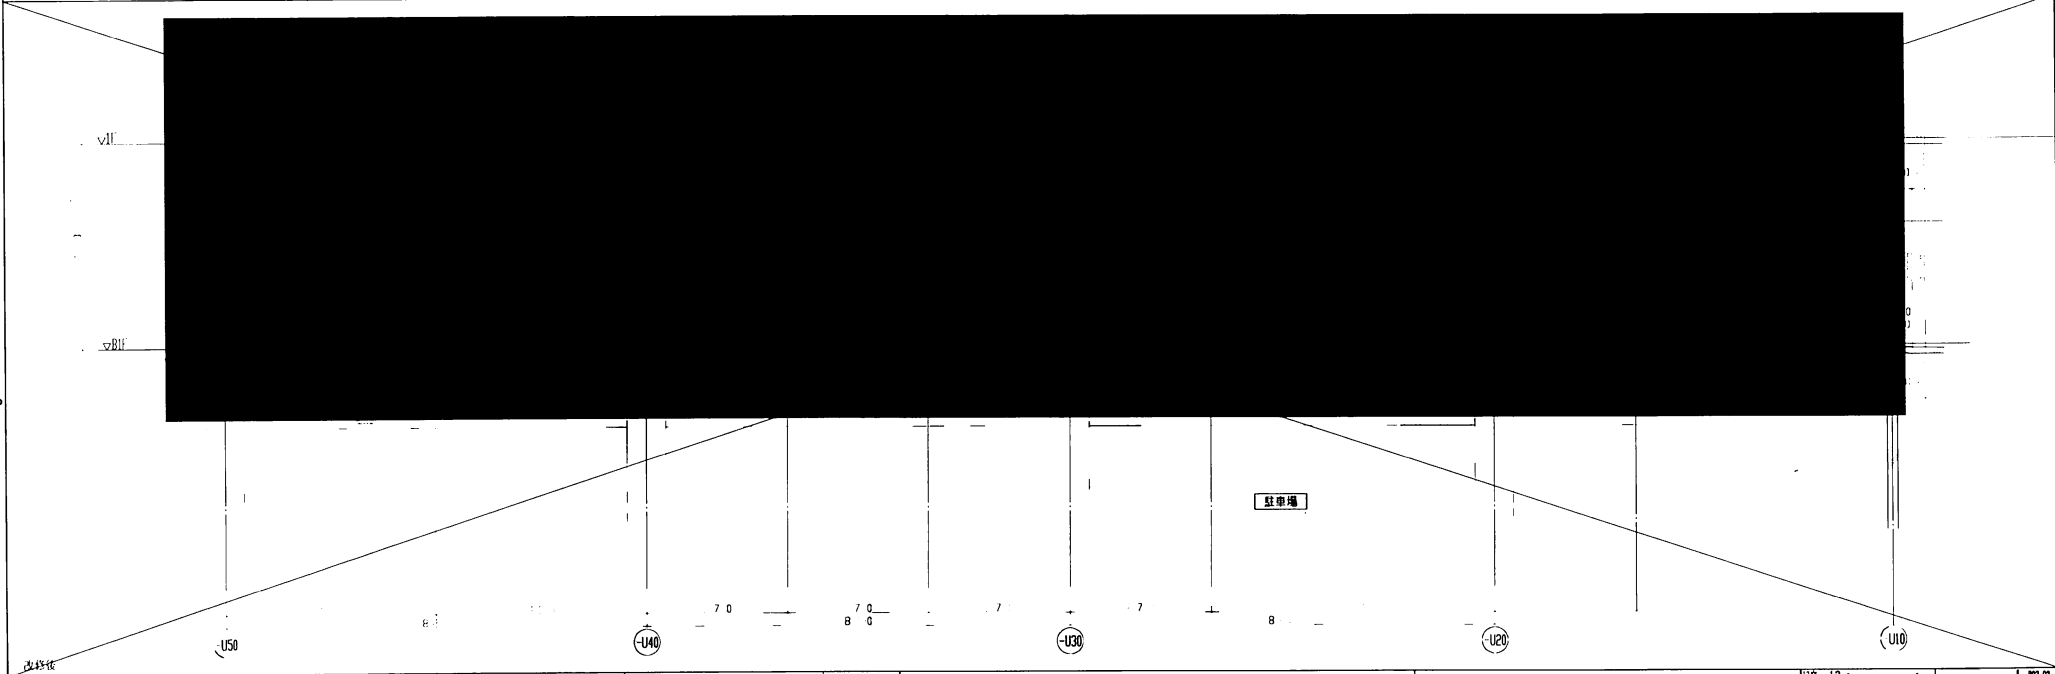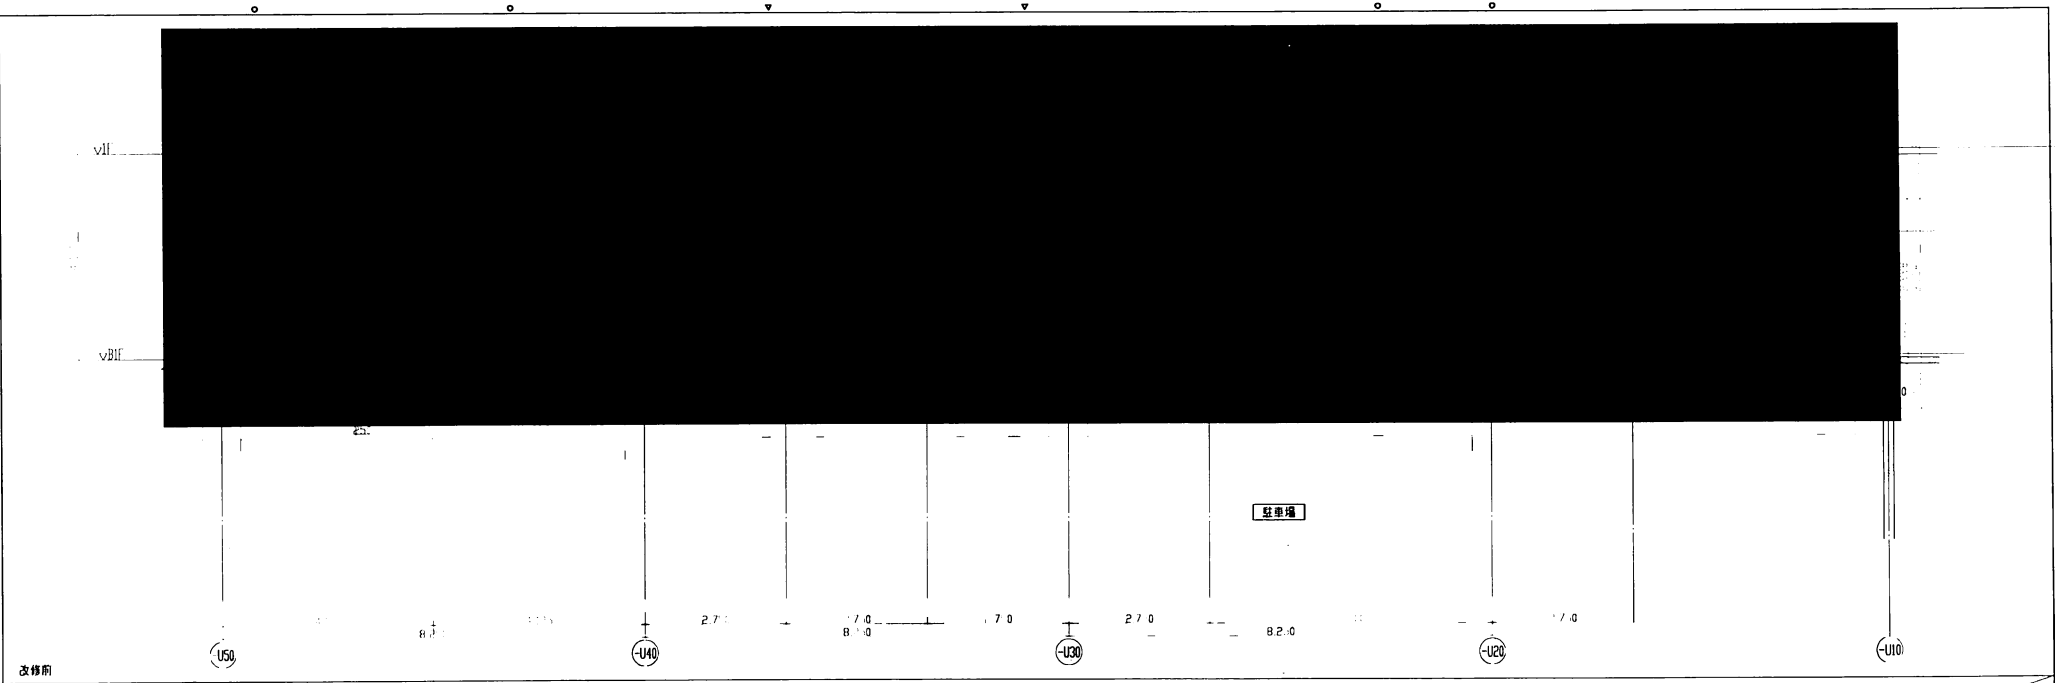


凡例 ① 土上げ、下地入れ、新設基礎 ② 土上げのみ入れ、新設基礎（スロープ部） ③ 土上げのみ入れ、新設基礎 ④ 土上げ、下地入れ、新設基礎（留部）	⑤ 基礎コンクリート壁 ⑥ コンクリートブロック壁 ⑦ カッター入地入れ ⑧ シーリング施工部分	⑨ 部分基礎番号 ⑩ 室名 ⑪ 基礎番号	<特記事項> (1) 部・室・天井の改修範囲は地盤線の上、 （2）付加基礎部や地下部については記載しなす。		この図面は今回変更を示す	最高銀行舎耐震改修2期工事 図面番号 A.007 改修前・改修後 断面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100	1/50 1/54 最高銀行所事務総局総務課
--	--	---	--	--	---------------------	--	--------------------------------------

遮音屏の仕様

成金第1 (成金等級Y-1 / 紳:三方エアタイト / (つぎ:2 / 肩下エアタイト装着)
 () 等
 成金第2 (紳:三方エアタイト / (つぎ:2)
 ()
 成金第3 (成金等級Y-1以上/紳:四方エアタイト / (つぎ:4) ())


[illegible]

最高裁判所事務總局經理局營繕課

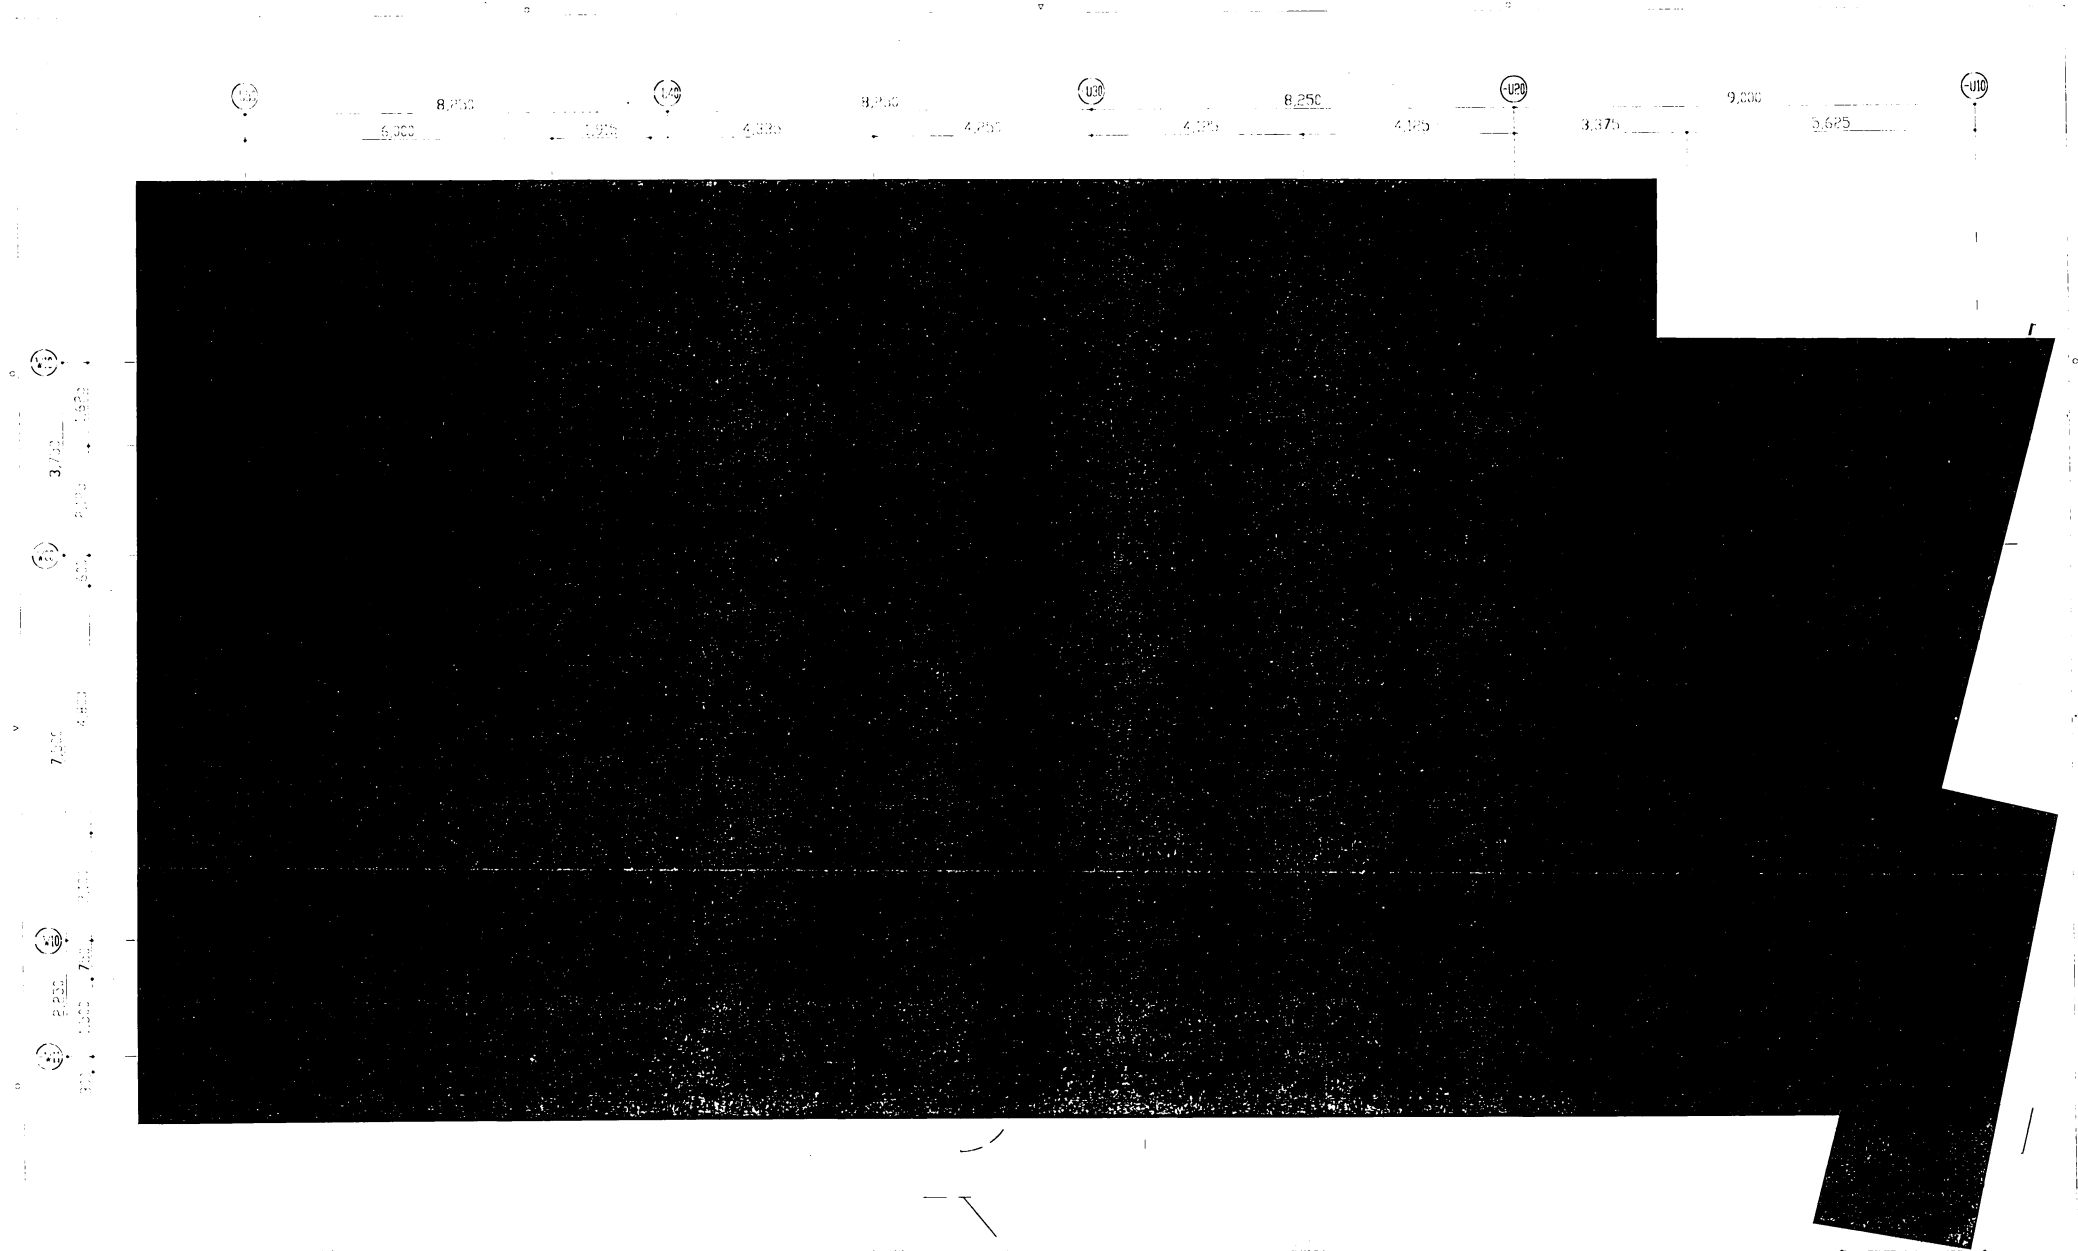

養生用足場：単管組、D=1,800 L=17,450 H=3,500
側面、上面養生シート貼り（設置のみ）


この図面は今回変更を示す






(ただし、埋設配管は残置とする)

最高裁判所事務総局経理局営繕課



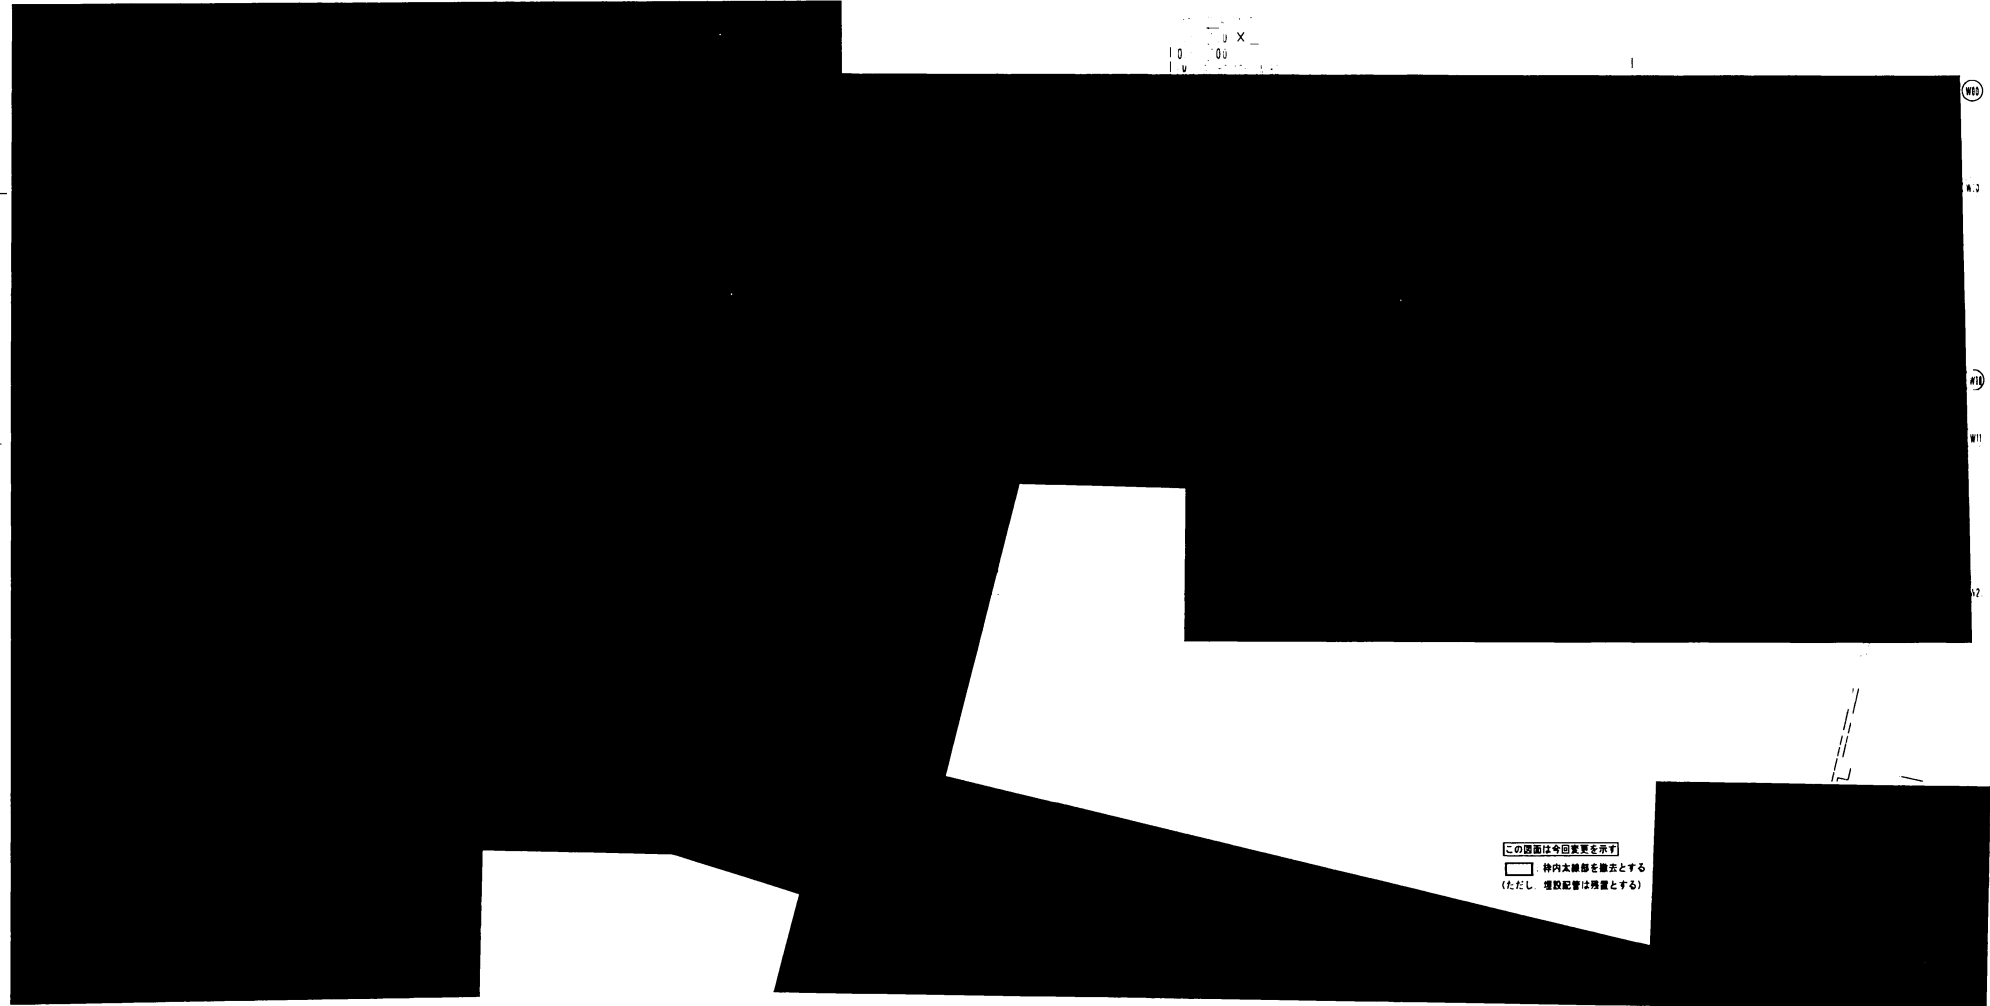

この図面は今回変更を示す
□ 枠内太線部を除去とする
(ただし、埋設配管は残置とする)

最高裁判所耐震改修2期工事		R3.02	
図面番号	E025	平面図	A1:S=1/100 A3:S=1/200
【撤去図】 構内交換設備 (電話設備)		最高裁判所事務総局総務局営繕課	



以隨心所欲
常時「玩」人、空手、レビイ・リベラ

• (c)

00

(-811)

(-811)

12度— 33/54	- /	R3
------------	-----	----

00	- /	- /		
最高裁判所事務総局経理局常務課				

【撤去図】表示設備(時刻表示)、拡声設備

[illegible]

機器表

- (1) 本体、付属品の仕様詳細等については「標準仕様書」による。
- (2) 配管等類の適用については、印の①のみを適用し、②③のみは適用しない。
- (3) ⑥印：●印のみの場合は、国産品より同等品物の製造の地を基準とする法律（グリーン購入法）の特定調達品を示す。
- (4) ⑦印：●印のみの場合は、国産品より「一般生活物資 耐衝撃性」の基準事項を示す。
- (5) 各機器に関する取扱いには、製造会社・発売年日・機器等特記の能力その他の主要仕様などをも明記する。
- (6) 機器の制御盤に設ける端子・電線・電線接続口については「標準仕様書」による。
- (7) 圧縮空気ポンプについては「標準仕様書」による。
- (8) 機器の動力は専ら交流による。

記号	形式	冷房能力			風量			電動機			台数					合計	備考
		(kcal/h)	(kcal/h)	(m³/h)	(J/s)	電	V	W									
FCU-2	FRH	1380	2180	340	4	1	100	33						1		1	
	FIH													1		1	
FCU-3	FRH	2020	3010	510	6	1	100	44	1			1		1		3	
	FIH										24		15			39	
FCU-4	FRH	2760	4120	680	8	1	100	57		2				7	6	15	
	FIH														3	3	
FCU-6	FRH	4140	6080	1020	12	1	100	73	1			1			5	7	
	FIH									37	12			1	69	119	
	CR													1		1	
	CID										5	1				6	
FCU-8	FRH	5500	8670*	1360	16	1	100	115		2						1	
	FIH													129		129	

備考


1. フィルターの予備は50%以上とする。(総共)
2. 運転表示灯は、床置器出射、天井吊パイ形に設け、予備は50%とする。
3. 天井吊形のスイッチ及び配線は付属品とする。
4. 天井形のエアフィルターは床置器に準じる。
5. 隠蔽形の吹出口、吸込口は付属品としない。(既設再利用)

(平成6年度竣工)

※ のみ平成7年度竣工

[illegible][illegible]

第12回設計変更内容

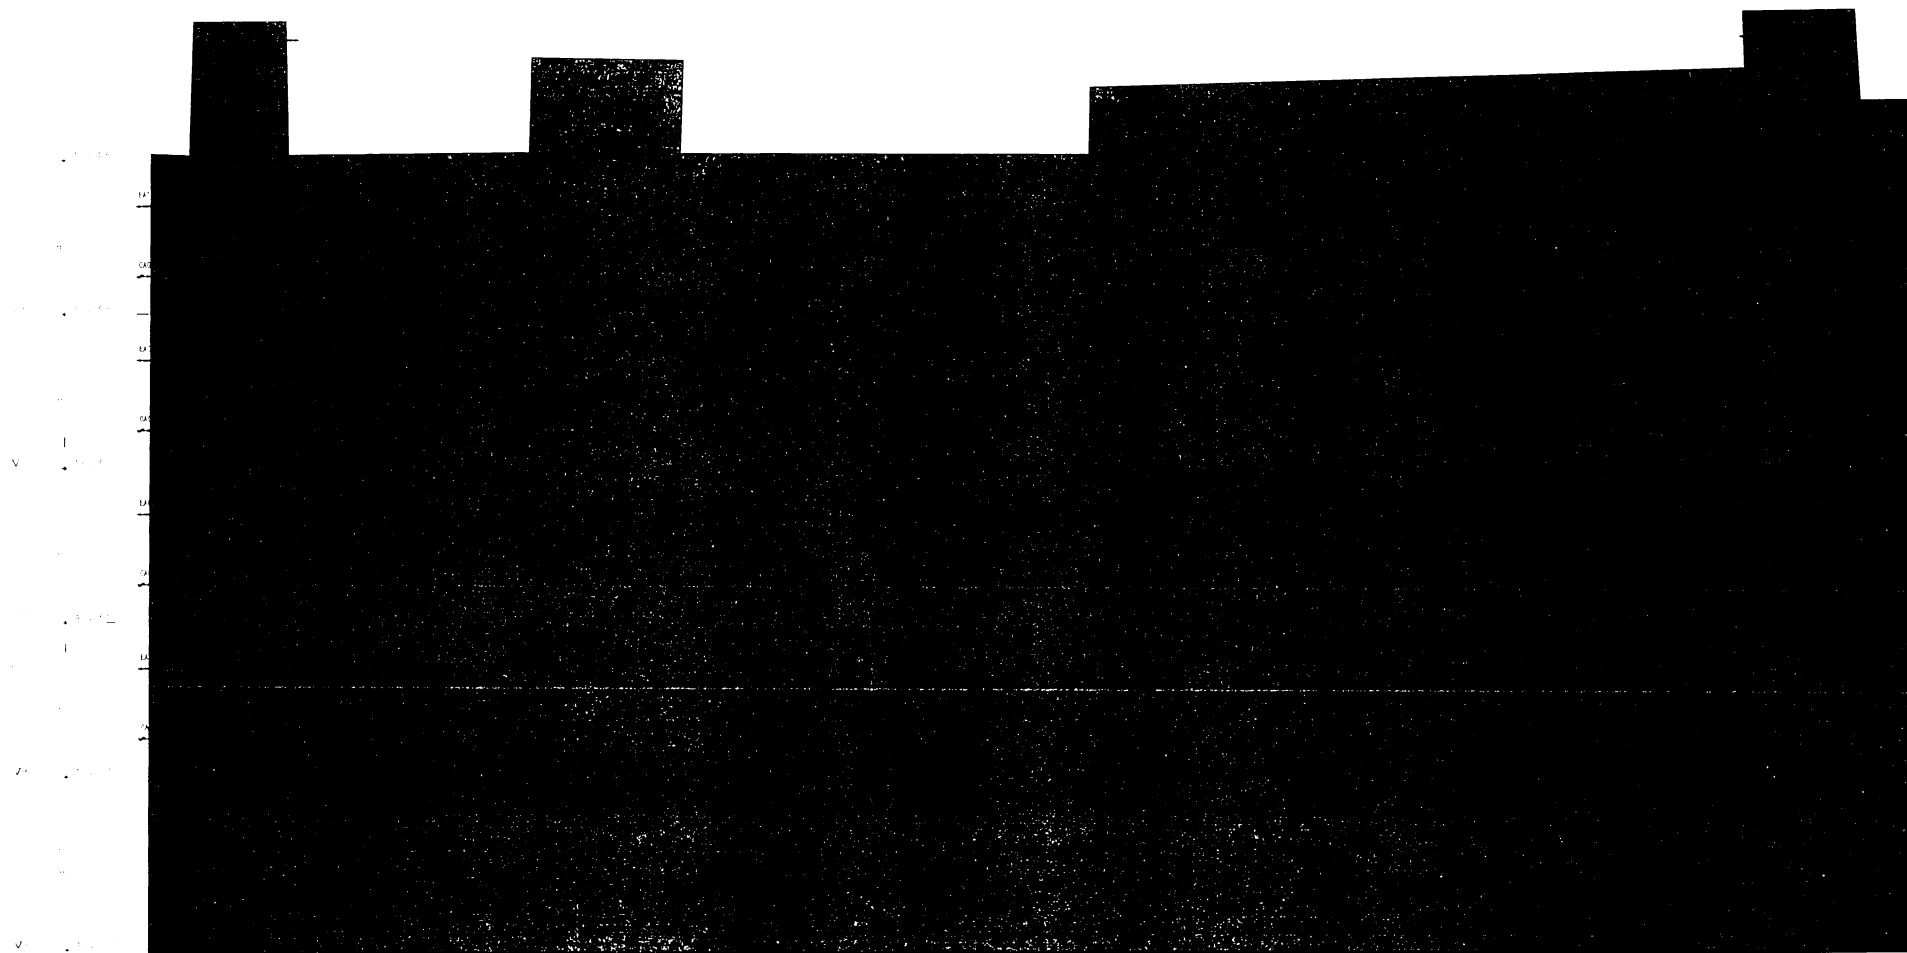


図面番号: 002
図面名称: ダクト系統図



第12回設計変更内容
撤去範囲を示す
共通事項: 保護材は、配管及びダクト等より分別する。



最高裁判所耐震改修2期工事		12棟	36	54		R03.02
図面番号	図面名称					
002	ダクト系統図					
S=N.S		最高裁判所事務総局総務局営繕課				

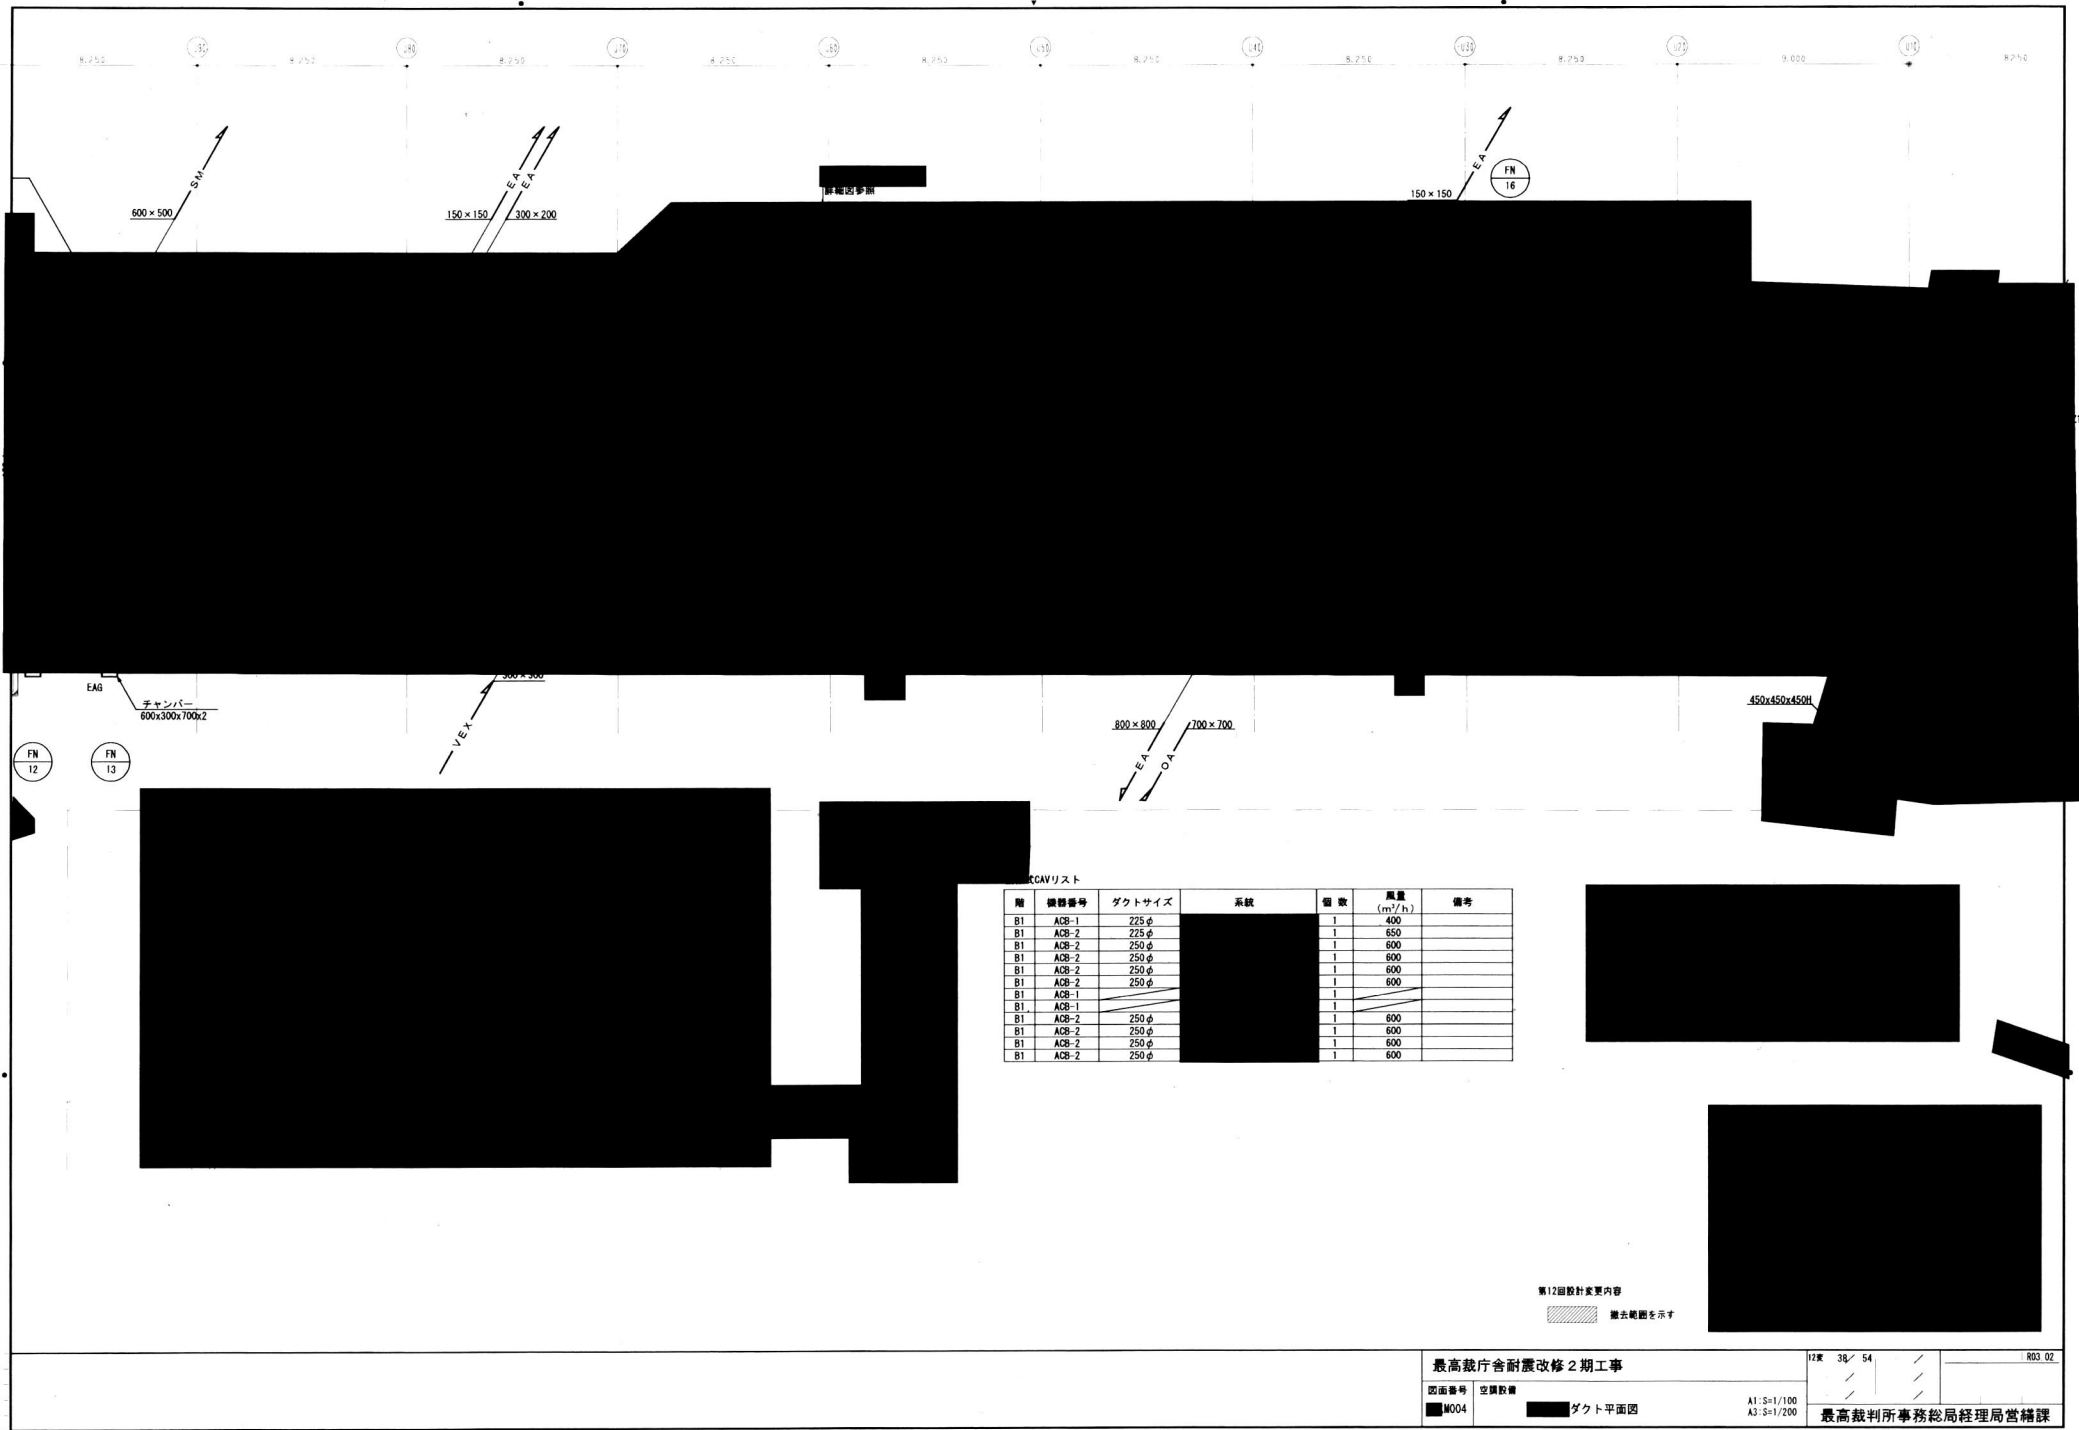

RCAVリスト


階	機器番号	ダクトサイズ	系統	個数	風量 (m³/h)	備考
B1	ACB-1	225φ		1	400	
B1	ACB-2	225φ		1	650	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-1	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	
B1	ACB-2	250φ		1	600	


第12回設計変更内容
撤去範囲を示す

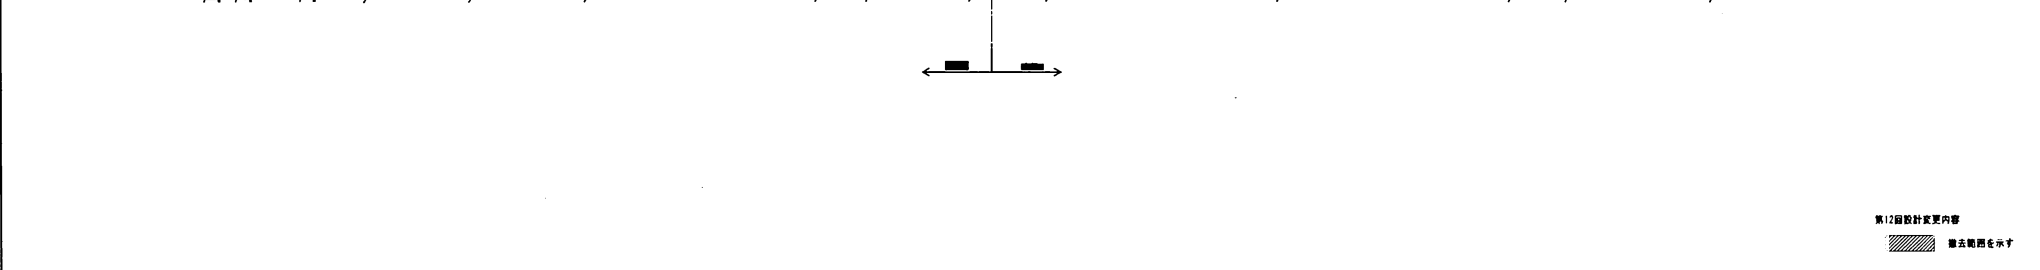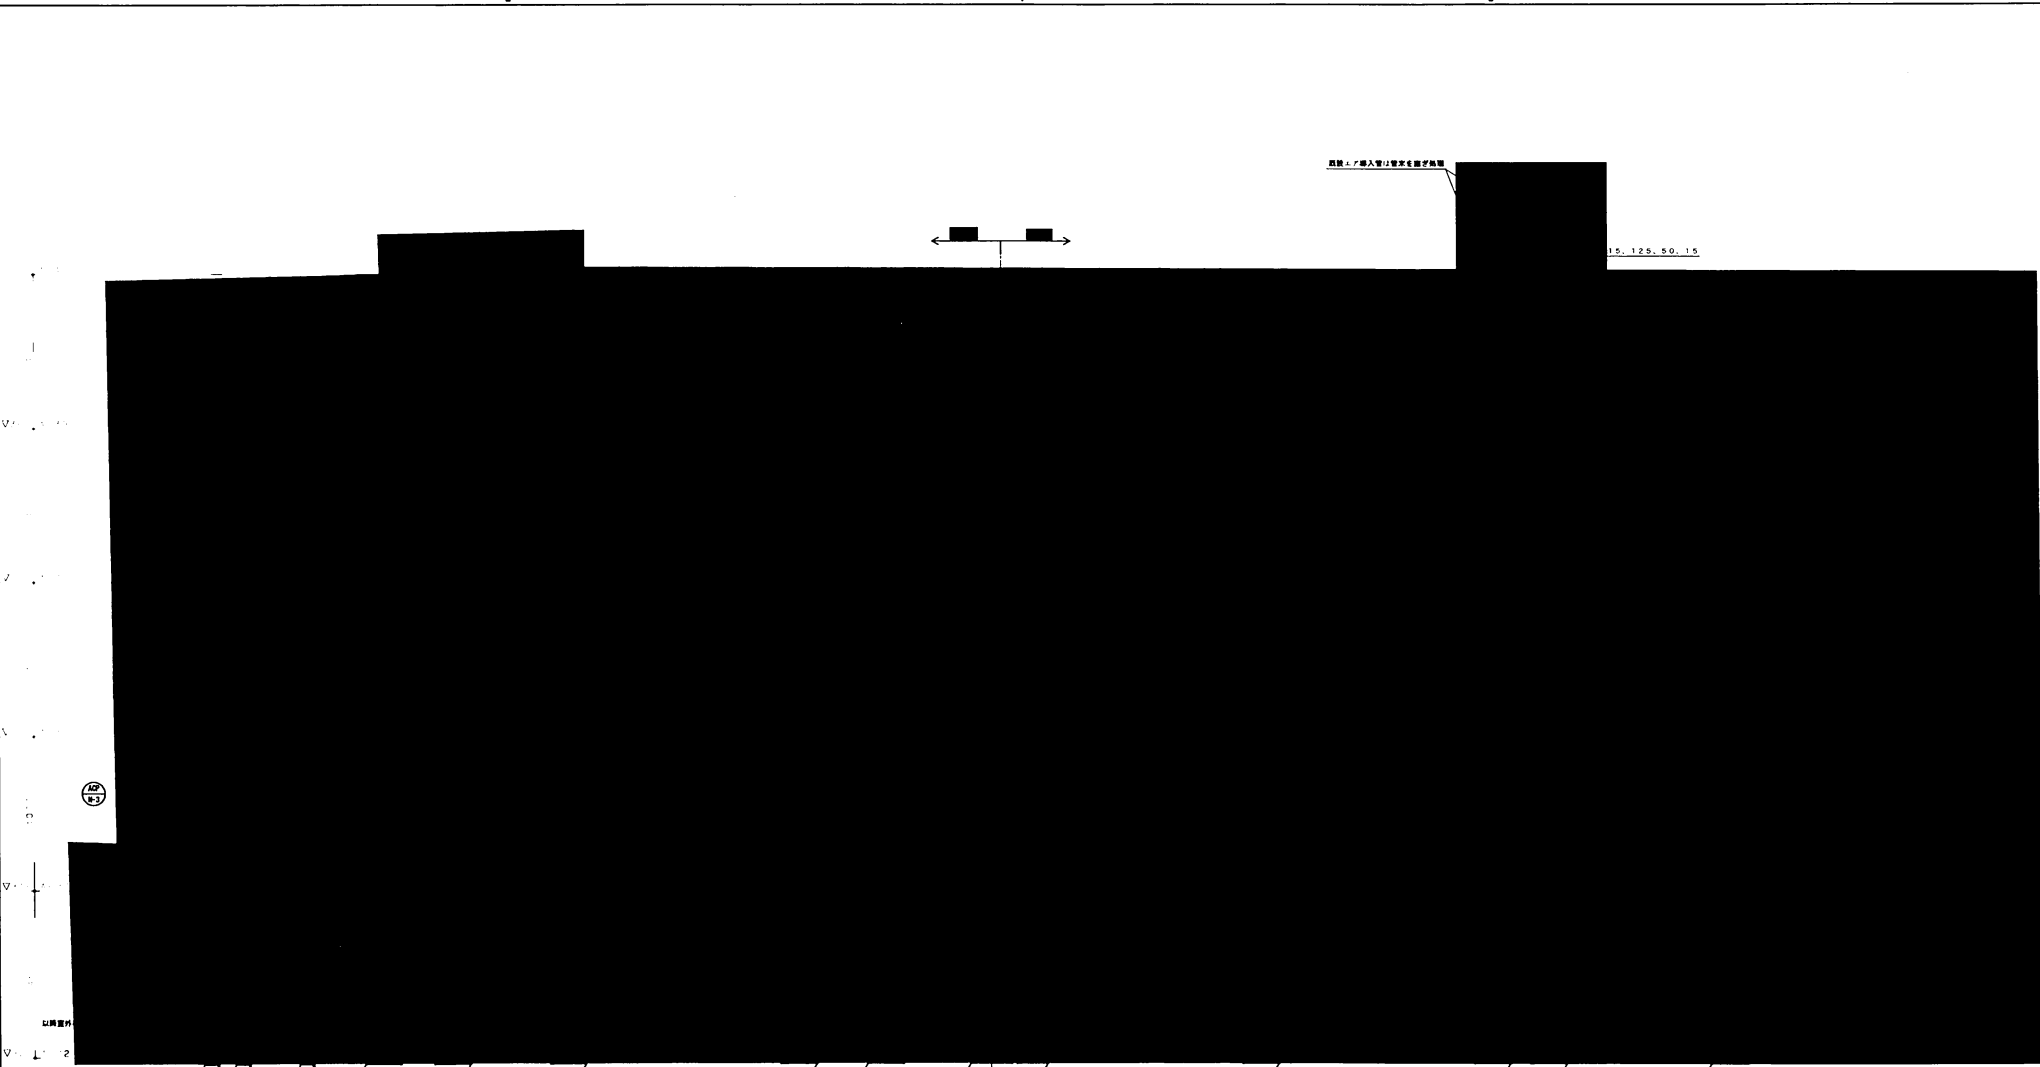

第12層設計変更内容
■ 撤去範囲を示す

最高裁判所耐震改修2期工事		12床	38	54	/	R03.02	
図面番号	空間設備			/	/		
■005	配管系統図	S=N S		/	/	最高裁判所事務総局総務局営繕課	



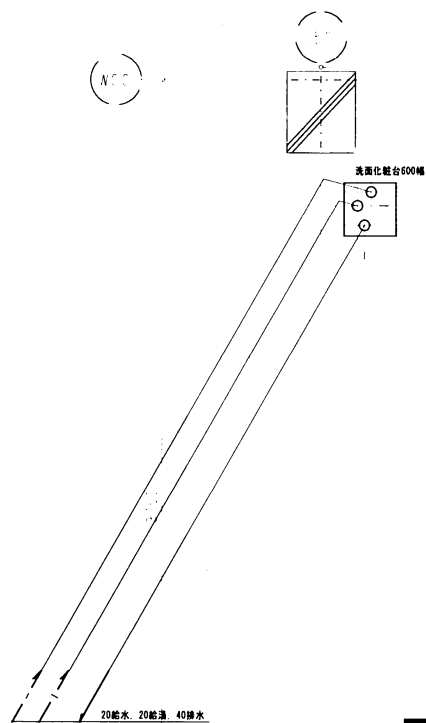

厨房配管詳細図

25 (区割)
20 (床下)

第12回設計変更内容
図面配管の配管種別

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号 衛生設備
4014

厨房配管詳細図

A1 S=1/20
A3 S=1/60

12頁 48/54
最高裁判所事務総局総務課


1 R03 02

セ ク シ ン	No	品 名	MODEL	寸法(mm)			台 数	配管口径(A)			ガ ス			電 気			冷却水()			フ ィ ー ド	備 考
				間口	奥行	高さ		給水	排水	排気	ガス	ガス	ガス	100V	200V	300V	入口	出口	流量		
	1	プレハブ冷蔵庫		2700	1800	1710	1				50×2					1.0		1.13			
	2	プレハブ冷蔵庫		2700	1800	1710	1				50					1.6		2.25			
	3	シェルフ		1518	613	1587	1														
	4	シェルフ		1062	613	1587	1														
	5	シェルフ		910	613	1587	1														
	6	シェルフ		1518	613	1587	1														
	7	シェルフ		910	613	1587	1														
	8	万能調理機	FCM400A-3	890	494	815	1	15			側溝							0.4			
	9	ピーラーシンク		500	750	380	1	15			側溝										
	10	冷蔵庫	FR1580GA	1500	800	1950	1				50					0.497					庫内容積 1363リットル
	11	電気湯沸き装置	FEDAW025	1390	950	1900	1				FD50							10.5			
	12	ガス自動炊飯器	FRC22NA	750	710	1351	2				25×2	25500×2				0.06×2					
	13	水圧洗米器	FRW22W	φ570		800	1	20			32										
	14	ガス回転釜	KGI1-30	1440	920	800	1	15	15		側溝	20	32000								内装飾物
	15	一槽シンク		750	600	850	1	15	15		50										給水付
	16	ワークテーブル		1200	750	850	1														
	17	移動台		750	600	850	1														
	18	吊戸棚		1250	350	820	1														
	19	コールドテーブル	FR1620OB-O	1500	800	850	1				75 M					0.333					庫内容積 312リットル
	20	ローレンジ	FGTL12-80A	1200	800	450	1				20	24000									氷室側面防熱板入り
	21	シンク付台		1150	800	850	1	15	15		50										
	22	ローレンジ	FGTL6-80A	800	800	450	1				20	12000									
	23	ガスユテ機器	FJBA	800	800	800	1		15	25	25	24000									
	24	ワークテーブル		800	850	850	1														
	25	シェルフ		1212	450	1892	1														
	26	二槽シンク		900	750	850	1	15×2	15		50×2										
	27	角型シンク		1000	600	850	1	15			50										
	28	ワークテーブル		1200	300	850	1														
	29	コールドテーブル	FR1620OB-O-S	1500	900	850	1				75 M					0.429					庫内容積 518リットル
	30	ワークテーブル		1100	900	850	1														下部戸棚
	31	オーバーシェルフ		1100	400	1892	1														
	32	パンラック		900	450	1800	2														
	33	ガスフライヤー	FGF21NA	550	800	850	1				15	12000									庫容 21リットル
	34	ガスレンジ		800	850	850	1				32×2	148800									給水付
	35	ガスブースター	FGB-1GB	710	620	650	1	15	25	25	45000										
	36	湯煎庫	FWCRB	750	800	1950	1	15			40						3.6				排水水器付
	37	コールドテーブル	FR1618OB-S	910	800	850	1				75 M					0.238					庫内容積 152リットル
	38	上棚		910	800	380	1														
	39	コールドテーブル	FR1620OB-O	1300	800	850	1				75 M					0.247					庫内容積 256リットル
	40	シンク付台		800	600	850	1	15	15		60										
	41	ガスユテ機器	FJBA	450	800	800	2		15×2	25×2	25×2	16000×2									
	42	ローレンジ	FGTL6-80A	800	800	450	1				20	12000									
	43	ワークテーブル	FTF15-80	780	800	850	1														
	44	移動台		900	800	850	3														
	45	水切台		1450	750	700	1				25										
	46	洗浄機	FAD2-SRG	2950	860	1315	1	15×2	15×2	40×3	15×2	9600×2						4.7			
	47	下グランド		1500	500	1892	1														
	48	シャワーシンク		1500	1350	890	1	15	20×2	15	側溝										
	49	ワークテーブル		500	800	850	1														下部戸棚
	50	ウォーマーテーブル	FWTE602P	1200	800	850	1		15	25								2.1			
	51	スーパウォーマー	LA-16	φ415		385	1									0.35					
	52	ワークテーブル		1000	800	800	1														
	53	ライスウォーマー	THS-C80	480	380	320	1										0.08				
	54	ウォーマーテーブル	FWTE602P	1200	800	850	1		15	25								2.1			
	55	トレイディスプレイ	FTMC10	430	800	890	3														
	56	サービステーブル		800	800	850	2														下部戸棚 湯トレイ付
	57	ティーサーバー	AT-24HWD	450	450	1090	2	15×2			50×2					1.19×2					
	58	シェルフ		1212	307	1892	2														
	59	シェルフ		758	450	1892	1														
	60	アイスマーカー	MI-85L	633	521	850	1	15			60					0.52					特設 62kg



厨房機器配置図

第12回設計変更内容
図面記載の機器類撤去

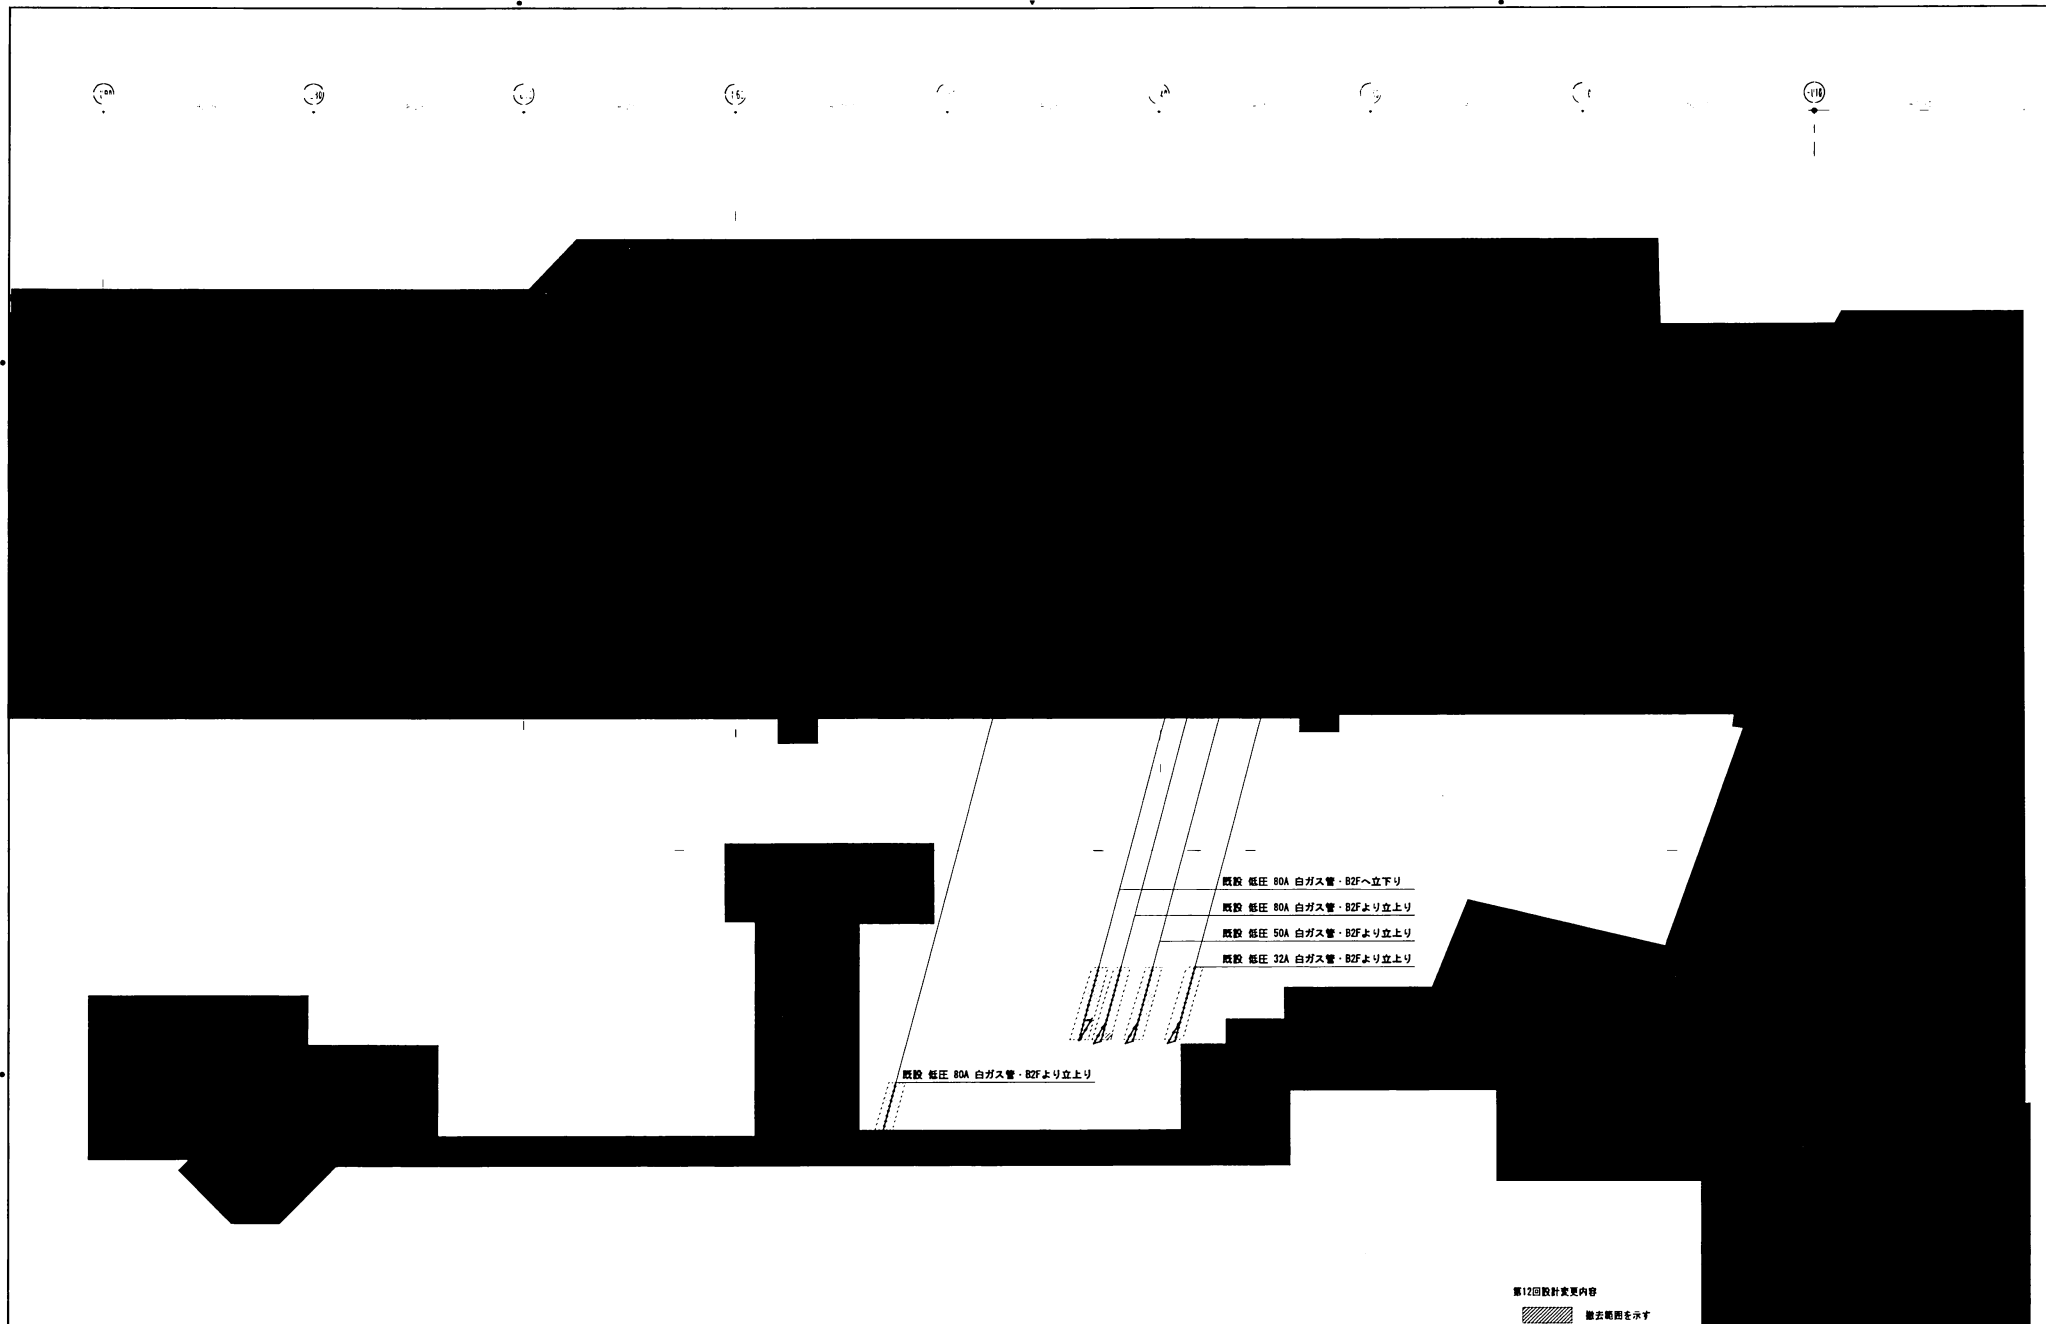

第12回設計変更内容

 撤去範囲を示す

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事

図面番号	ガス設備
------	------

配管平面图

A1: $S=1/100$
A3: $S=1/200$

12 庚 53 / 54	R03.02
--------------	--------

最高裁判所事務総局経理局営繕課


第12回設計変更内容

図面記載のダクト消火設備撤去

最高裁判所耐震改修 2 期工事		12 棟	54 / 54	/	R03 02
図面番号	ダクト消火区画		/	/	
020	平面図	A1: S=1/ 50 A3: S=1/100			
		最高裁判所事務総局経理局営繕課			

平成 29 年度

最高裁庁舎耐震改修 2 期工事
第 1 4 回設計変更



最高裁判所耐震改修2期工事 第14回設計変更

設計書

令和3年5月

最高裁判所事務総局経理局

- 1 工事名 最高裁判所耐震改修2期工事 第14回設計変更
2 工事場所 千代田区隼町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
3 工期 契約の翌日から 令和3年12月28日まで

4 建物概要
一般事項

階層別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(㎍)	最高高さ(㎍)	基準階高(㎍)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2 階	B1 階	1 階	2 階	3 階	4 階	5 階	PH 階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算

5 工事内容 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。

- 仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）
標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（平成28年版）
：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（平成28年版）

(注) RC:鉄筋コンクリート SRC:鉄骨鉄筋コンクリート S:鉄骨 LGS:軽鋼鉄骨
CB:コンクリートブロック B:れんが W:木造

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。

(1)

(2)

(3)

(4)

Table with 4 main sections: 共通事項 (General Items), 外部仕上 (External Finishing), 内部仕上 (Internal Finishing), and 入 (Entrance). Each section contains detailed specifications for materials and construction methods.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

Table with 2 rows and 16 columns, detailing material specifications and construction methods for external and internal finishing.

U30

8,250

U40

8,250

U30

4,750

8,250

U20

9,000

U10

27.16

27.16

7.1.3

7.1.3

9.1.1
7.1.3

平面図

LCGS20+GB R1 2.5+12.5 EP
天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

2,785

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

天板厚さ: 2.5+12.5+GB R1 2.5+12.5 EP 天板厚さ: 北A01 厚さ W 18

この図面は今回追加工事を示す


最高裁判所新築改修2期工事

改修後

平面図


A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局総務局総務課

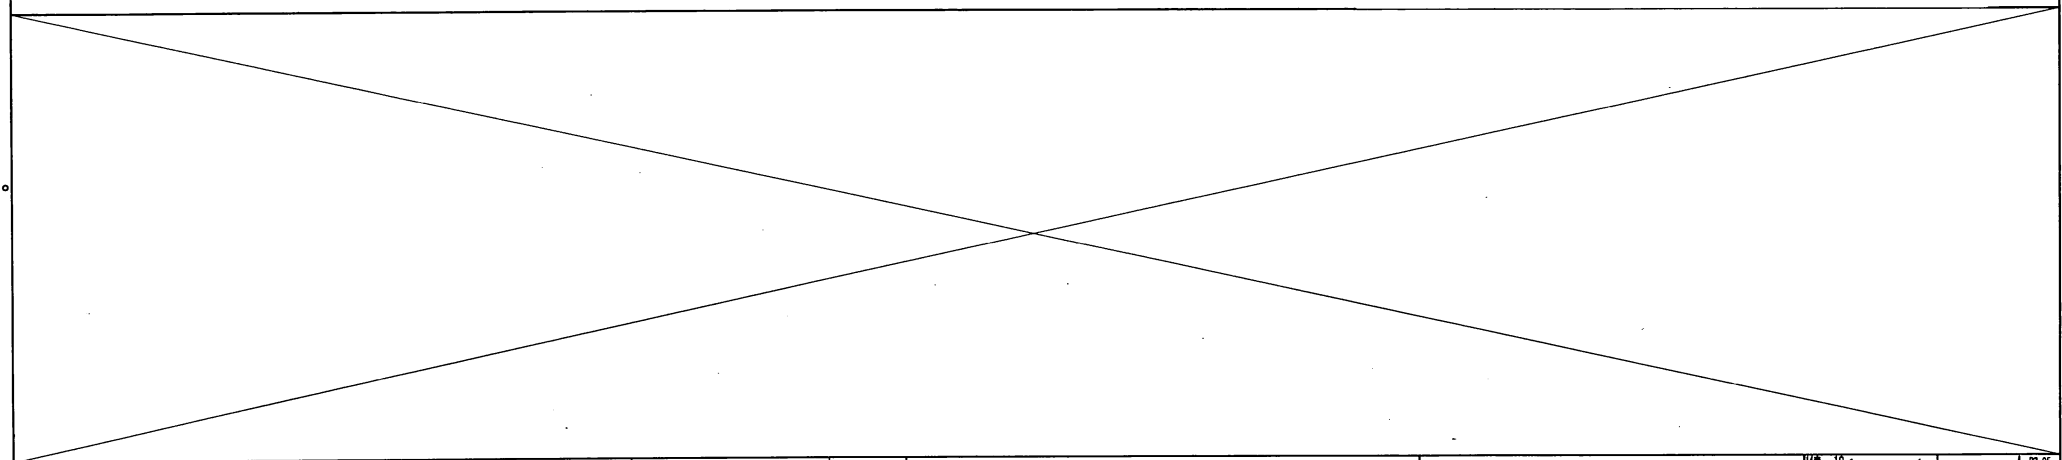


凡例		メタル網のうえEP		鉄筋コンクリート壁		断熱材の塗り	<特記事項> (1) 壁・窓・天井の改修範囲は現場確認の上、 現場図が図又は図で示す。 (2) 改修範囲が壁下地について必要箇所を併記する。		この図面は今回変更を示す	最高裁判所耐震改修2期工事		14. 10/31 - / - / 13.05
		EP補修		コンクリートブロック壁	壁名	改修する部材				展開図 (3)		
		EPシート貼り	▽	柱間かし目地							A1:S=1/50 A3:S=1/100	
		EPシート貼り										


D-W 17 新設 万葉館内装飾工図

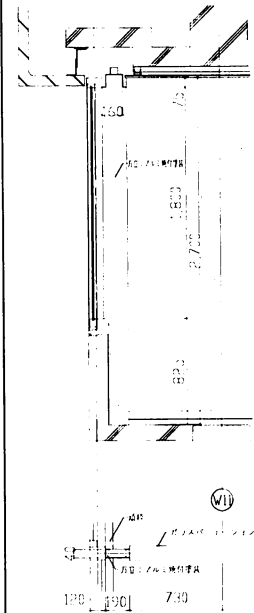

D-W 18 新設 万葉館内装飾工図

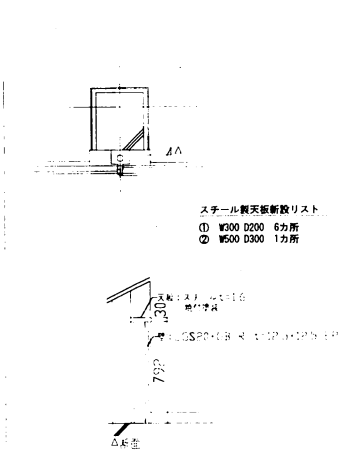


D-W 19 新設 万葉館内装飾工図

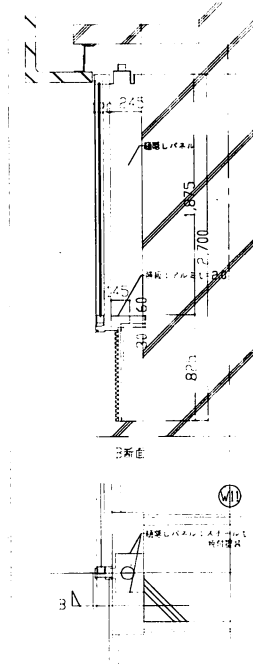


スチール製壁面パネル新設リスト
① W275 H1875 2カ所

アルミ製壁面パネル新設リスト
① W8150 2カ所
② W5300 1カ所
③ W5800 1カ所
④ H825 1カ所 (新設一方枠をしめす)


D-W 20 新設 万葉館内装飾工図

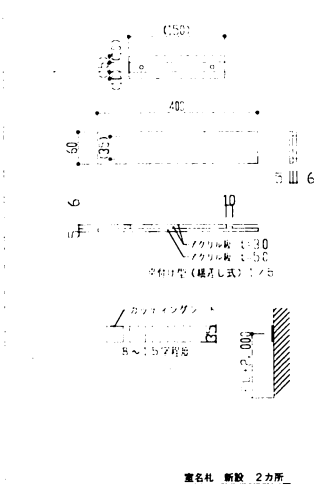


D-W 21 新設 万葉館内装飾工図

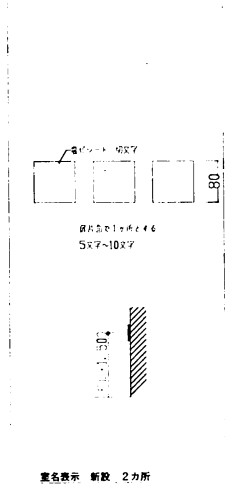

D-W 22 新設 万葉館内装飾工図

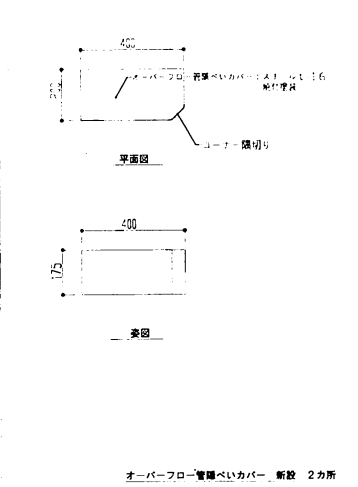


D-W 23 新設 万葉館内装飾工図

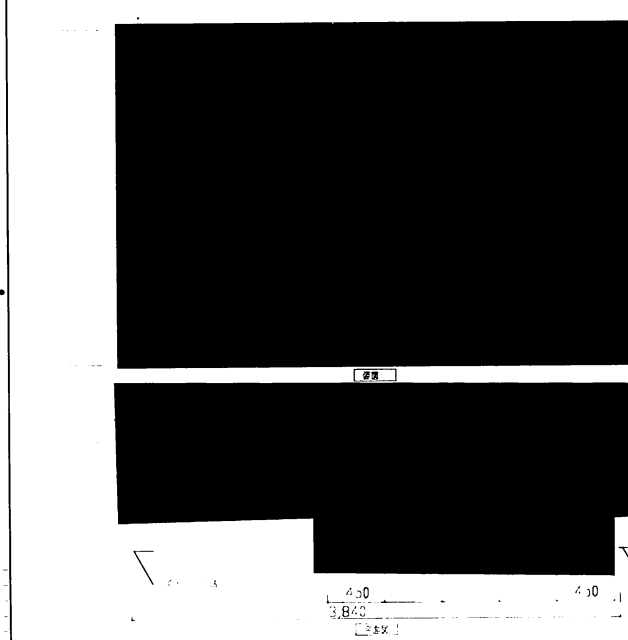


D-W 24 新設 万葉館内装飾工図



D-W 25 新設 万葉館内装飾工図

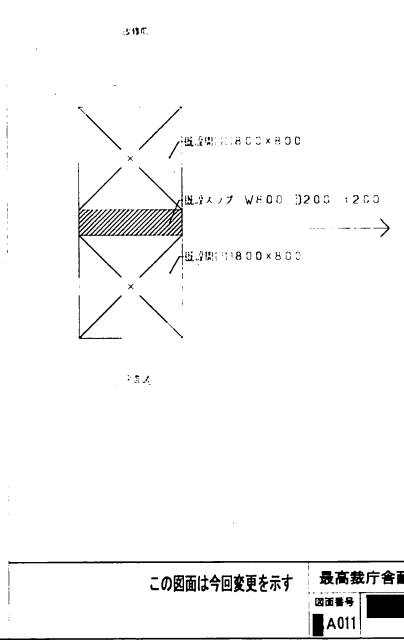

D-W 26 新設 万葉館内装飾工図

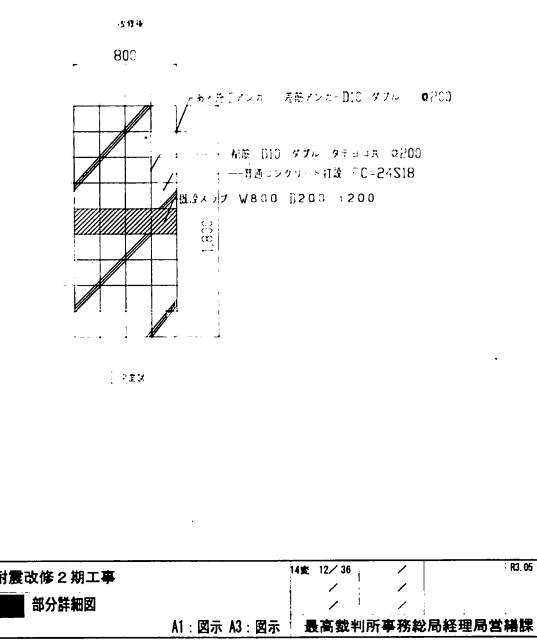

この図面は今回変更を示す

最高裁判所耐震改修2期工事


図面番号 A011 部分詳細図

A1: 図示 A3: 図示

最高裁判所事務総局総務局営繕課

家具リスト

番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番	番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番
(1)	4人掛け対面(わが付き)	2400×1200×720	11	SD-WF24126GAMP2NN	14	収納庫(シャッター扉)	900×450×1050	2	BWJ-SH59SAWN
(2)	2人掛け対面(わが付き)	1200×1200×720	5	SD-WF12126GAMP2NN		収納ベース	900×438×60	2	BWJUB-S9SAW
(3)	1人掛け対面(わが付き)	1600×1200×720 (左リフト)	2	SD-WFCL1626GAMP2NN		天板	900×450×20	2	BWJUT-WGMP2NN
	1人掛け対面(わが付き)	1600×1200×720 (右リフト)	1	SD-WFCL1626GAMP2NN	15	移動式書架(固定式)	2830×368×2305	1	MFF-K263SAW
	電源コンセント(手元タイプ2口)		57	SDA-WFJ131		移動式書架(移動式)	2930×688×2805	4	MFF-H763SAW
	コードホルダー		30	MTA-W58CC100N		床上げレール(スロープ、転倒防止金具付き) 両当たり板、両当たり板、上座付置き物			
	カバンフック		57	SDA-WFJH11	16	カウンターテーブル	3720×900×1000	1	T22AN
(4)	会議テーブル	1800×900×720	2	MT-JTT189EGM10-C		(やぐら付きブラケット)			
(5)	打合テーブル	1800×900×1000	2	LT-RG189EGMXX1		ペンダント照明		6	XY-BBTERP7209BN
(6)	打合ハイテーブル	600φ H=1000	2	TFK-SC0606M-6AT11	17	カウンターチェア	428×445×918(720)	8	XY-CHLBEGASW70N
(7)	執務イス	640×560×880	57	CR-G2931E6896-W	18	ライブラリ棚	2485×432×1720	1	SJK-FD43W-EGMY31
(8)	打合イス	520×555×790	10	CK-720BEGXEB-W		増設	822×432×1720	4	SJK-CD41W-EGMY31
(9)	打合スツール	340φ H=720	3	CK-753EGNED		インセットパネル	800×408×120	28	SJKA-PDW-EGAMY3
			3	CK-753EGNTS					
			3	CK-753EGNOT	19	冷蔵庫	1200×600×800	1	エジキエートテーブル
10	個人ロッカー(6人用)	900×450×1100	12	SNN-R0650M3-E6C1					
	収納ベース	900×438×60	12	BWJUB-S9EGC	20	観葉植物	H=1200程度	4	RT-120GNG 蒸発器組込型
	天板	900×450×20	12	BWJUT-WGMP2NN					
11	収納庫(両開き)	900×450×915	4	BWJUB-SD49EGC	21	WEBベース(1人用77φ)		1	PWP-TSPF01B
	収納ベース	900×438×60	4	BWJUB-S9EGC	22	スリッパベース	1900×650×1400	2	ON-493AK4C2N3
	天板	900×450×20	4	BWJUT-WGMP2NN			1500×1750×1400	1	ON-4917LH4C2NN
12	壁面収納庫(両開き)	900×450×2100	4	BWJUB-S89SAWN				2	CNC-4910
	収納ベース	900×450×150	4	BWJUB-SF9SAW	23	移動式リフト	845×570×1500	2	B02-C074S1S1-E61
	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	24	かさたて	480×335×500	1	US-G20NN
12-2	壁面収納庫(多人用ロッカー)	900×450×2100	4	BWJUB-R89SAWN3	25	ごみばこ	320×265×595	2	イレ-R101
	収納ベース	900×450×150	4	BWJUB-SF9SAW	26	打合テーブル	1200×900×720	1	MT-JTMR129EGM10-CN
	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	27	応接テーブル	1200×900×450	1	NT-380P18N3
13	2列、両開き壁面収納庫(基本) 後列引き戸付オープン書架	1840×940×2265	1	SMJ-FS89SAW	28	応接ソファ	705×630×720	4	CE-835H1N83
	2列、両開き壁面収納庫(増設) 後列オープン書架	920×940×2265	5	SMJ-CF-S89SAW		ハンガーパイプ	W=900	5	BWJA-TRPSEC
	固定金具	110×135×55	6	PE-L51		アクリルパーティション	W=1200 H=600	27	DMP-GE1260H-EGAT
13-2	2列、両開き壁面収納庫(基本) 後列引き戸付オープン書架	1840×940×2265	1	SMJ-FS89SAW	29	ごみばこ	300×185×370	2	イレ-81F1
	2列、両開き壁面収納庫(増設) 後列オープン書架	920×940×2265	4	SMJ-CF-S89SAW					
	2列、両開き壁面収納庫(増設) 後列オープン書架	920×940×2265	2	SMJ-CF-S89SAW					
	固定金具	110×135×55	7	PE-L51					

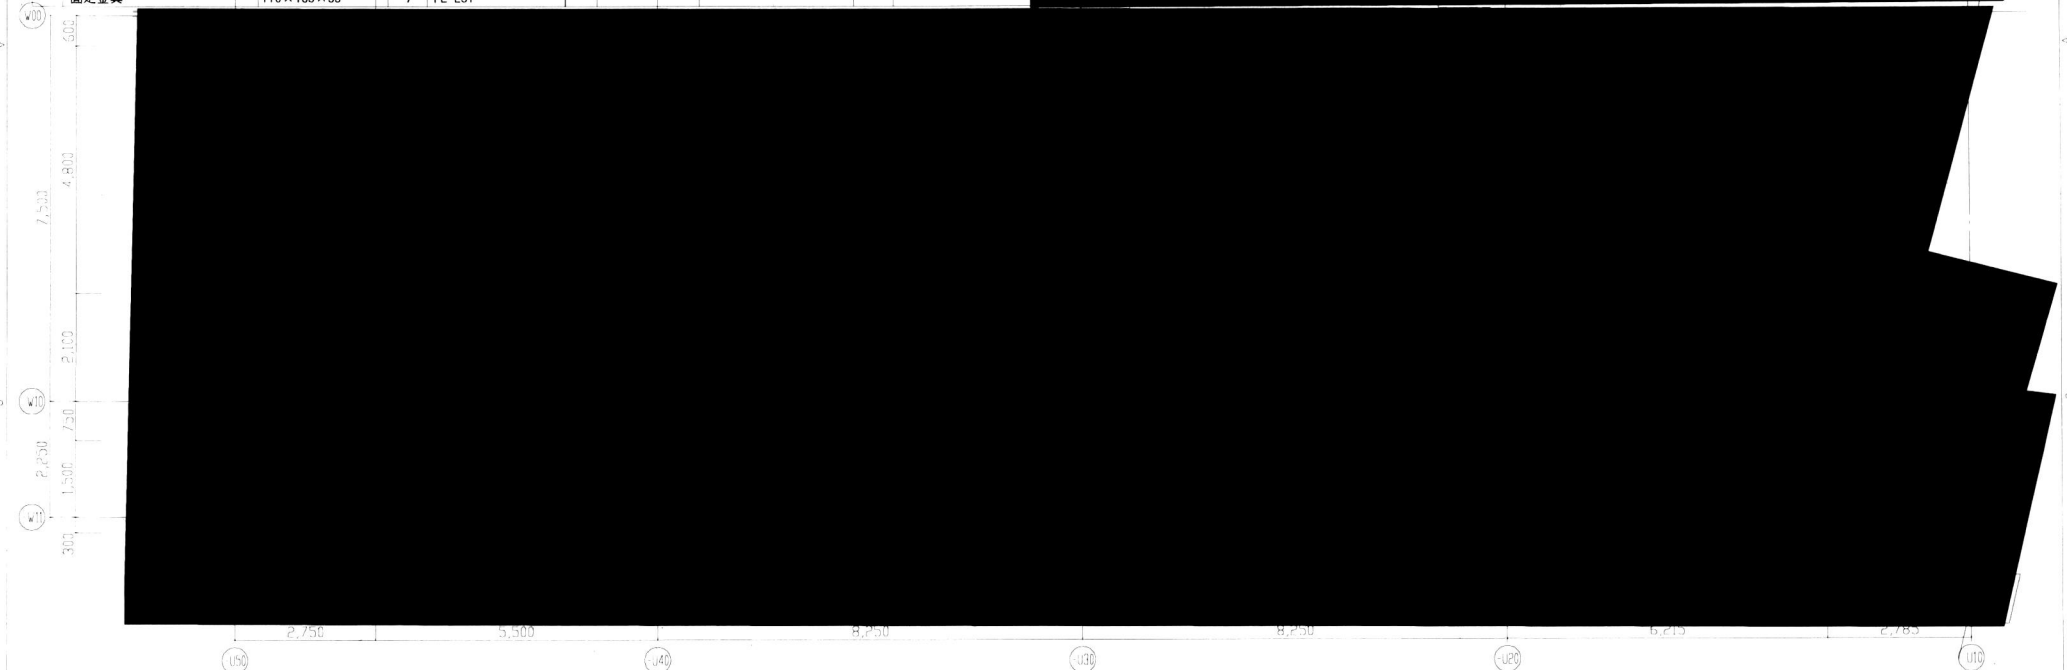

図例	1. 家具配置図(基本)	2. 家具配置図(増設)	3. 家具配置図(増設)	4. 家具配置図(増設)	5. 家具配置図(増設)	6. 家具配置図(増設)	7. 家具配置図(増設)	8. 家具配置図(増設)	9. 家具配置図(増設)	10. 家具配置図(増設)
	家具配置図(基本)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)	家具配置図(増設)

最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号


改修後

家具図

A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局総務局営繕課

R3.05

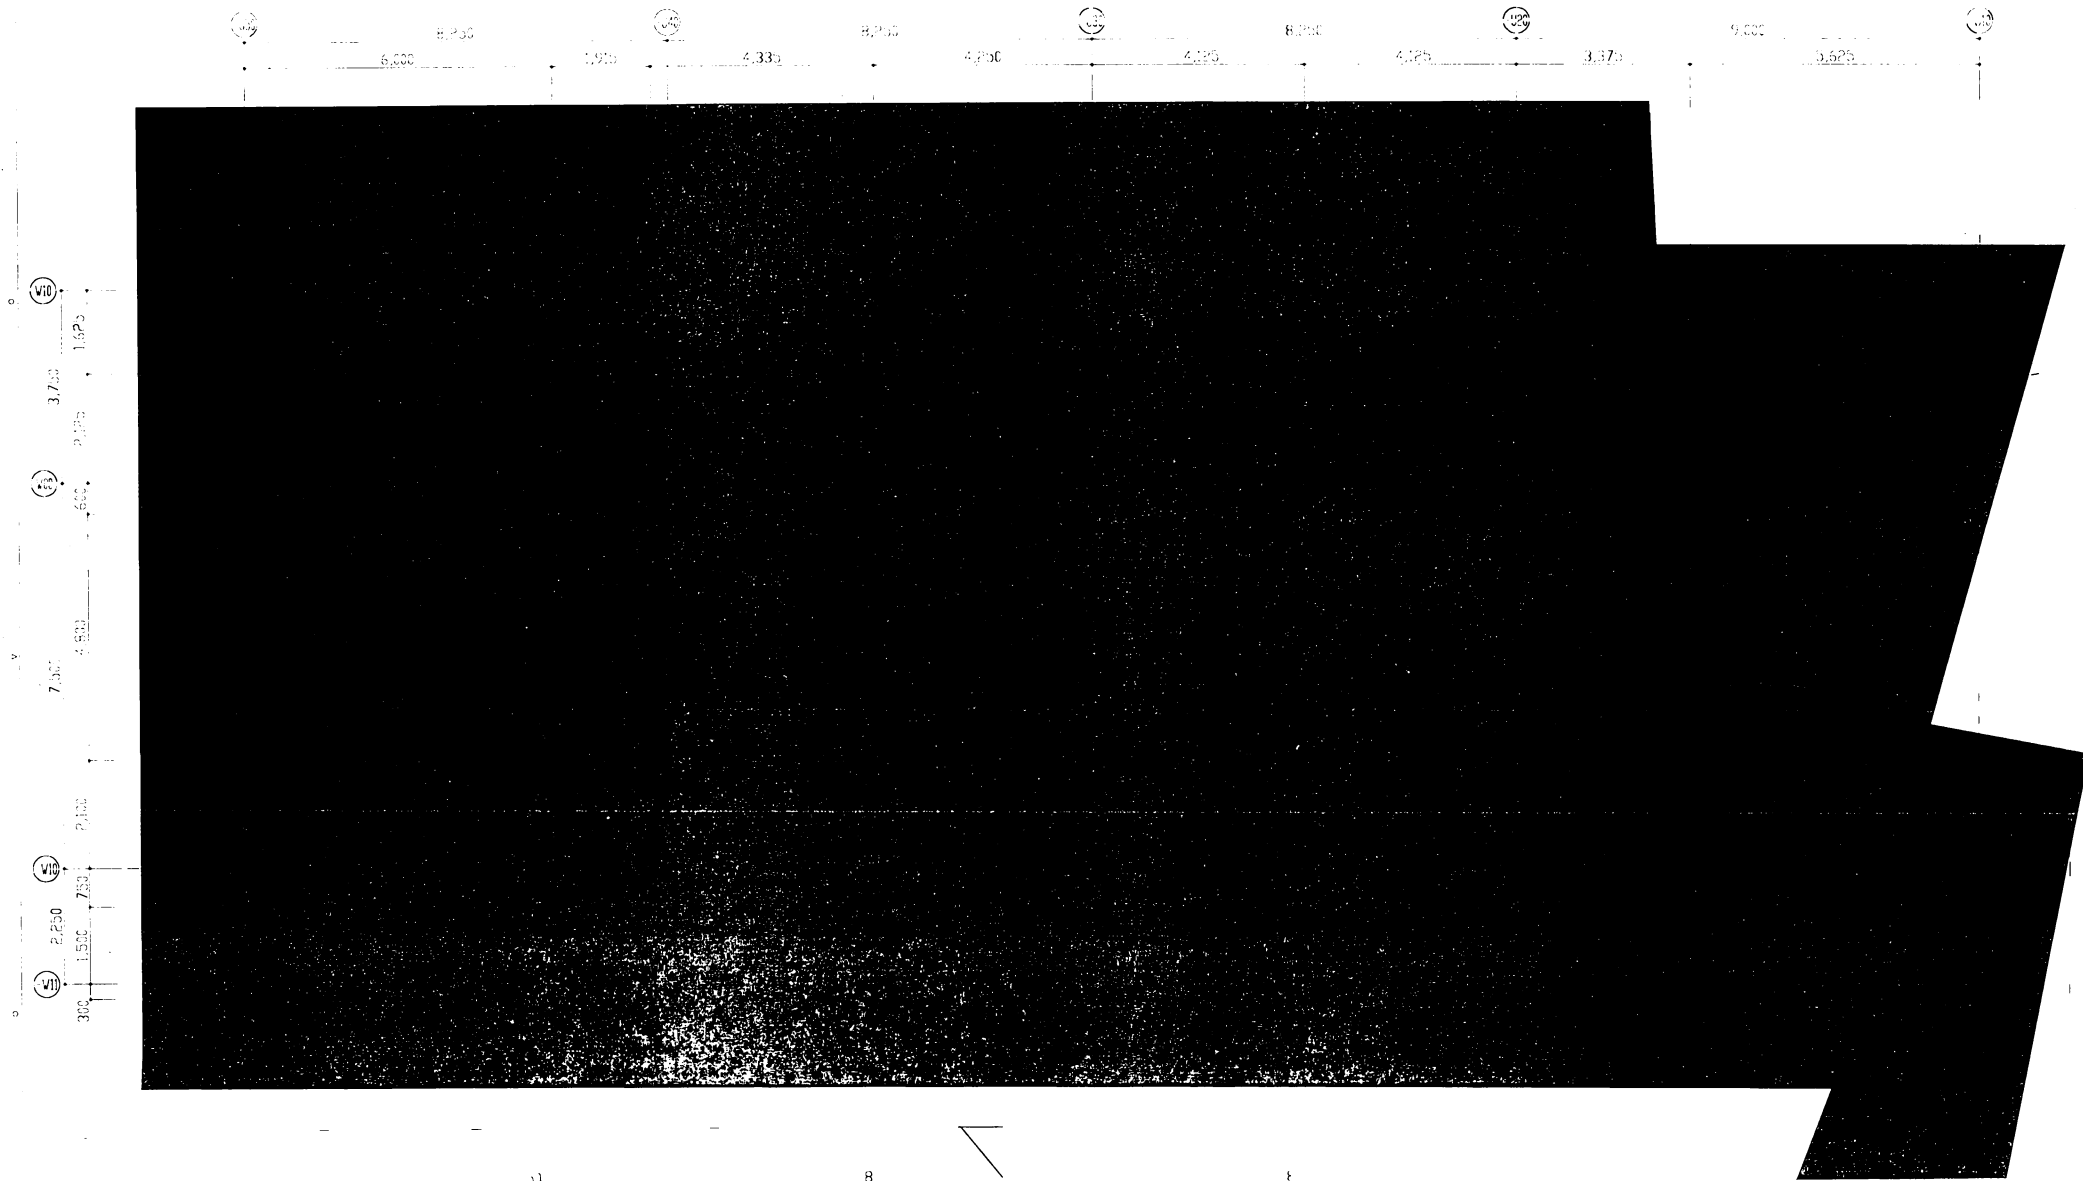

8.

養生用足場：単管組。D=1,800 L=17,450 H=3,500
側面、上面養生シート貼り（撤去のみ）
12回変更で設置した仮設間仕切りの撤去を追加する

追加

雲マークは今回変更を示す

最高裁判所耐震改修2期工事

仮設計画図

■A-001


12棟 17/64
14棟 20/36

A1:S=1/50 A3:S=1/100


最高裁判所事務総局経理局営繕課

82.05


SP-16A	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線中用、W=150	防錆鋼丸
SP-16B	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線右用、W=150	防錆鋼丸
SP-16C	一體型LED照明 (H132W定格出力2器具相当) 通線左用、W=150	防錆鋼丸



パナソニック 電池SLX450PENT RY9




参考型番 黒白色 (5000)



2700K、Ra85、広角タイプ、光束径光角30度
 光通量4000lm（光束維持率70%）
 灯具 アルミダイカスト
 反射板 アルミ（黒色銀面上仕上）
 枠 アルミダイカスト（黒ワイトつゝの黒し仕上）
 保証書付 ¥65

パナソニック HTS72733S LD9 +NK51115 黒



定額電圧 DC 3V (単3乾電池2本使用)

定電圧	DC 9V 3 乾電池 4 本使用
-----	-------------------

●発売日 パナソニック 2001年11月29日

書庫 LS59-2-15 LN	金庫室 LR615-3-58 LX K0-LRS11-D6
-------------------------------	--

[illegible]

- ハーネスジョイントボックス 2P・4P付(電線×1、分岐×2) (ハーネス用OAタップ 2P15A E付×4 遮止め 5m ×1具)
- 電線 ハーネスジョイントボックス 2P・4P付(電線×1、分岐×2) (ハーネス用OAタップ 2P15A E付×2 遮止め 3m ×1
ハーネス配線用延長ケーブルセット 3m×1 具)
- フロアプレート一体型コンセント 遮止め75A・E ×2 (コード用OAタップ 2P15A E付×4 遮止め 3m ×2具)
- フロアプレート一体型コンセント 遮止め75A・E ×2
- EM-EFF2 0-3C (OA室内)
- EM-EFF2 0-3C (OA室内)

W10
600
7,500
4,800
2,100
W10
750
2,250
1,500
W11
300

2,750

5,500

8,250

8,250

5,215

U50

U40

U50

U70

U10

R 例		100Vコンセントタイプ	W1	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W1	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W1	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W1	100Vコンセントタイプ(12-22-1)
		コンセントタイプ	W4	コンセントタイプ(12-22-1)	W4	コンセントタイプ(12-22-1)	W4	コンセントタイプ(12-22-1)	W4	コンセントタイプ(12-22-1)
		100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W5	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W5	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W5	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W5	100Vコンセントタイプ(12-22-1)
		100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W6	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W6	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W6	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W6	100Vコンセントタイプ(12-22-1)
		100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W7	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W7	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W7	100Vコンセントタイプ(12-22-1)	W7	100Vコンセントタイプ(12-22-1)

最高裁判所耐震改修2期工事


第14-22/36

第03.05


改修後
E029 電灯設備 (コンセント分岐)

A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務局総局経理局営繕課

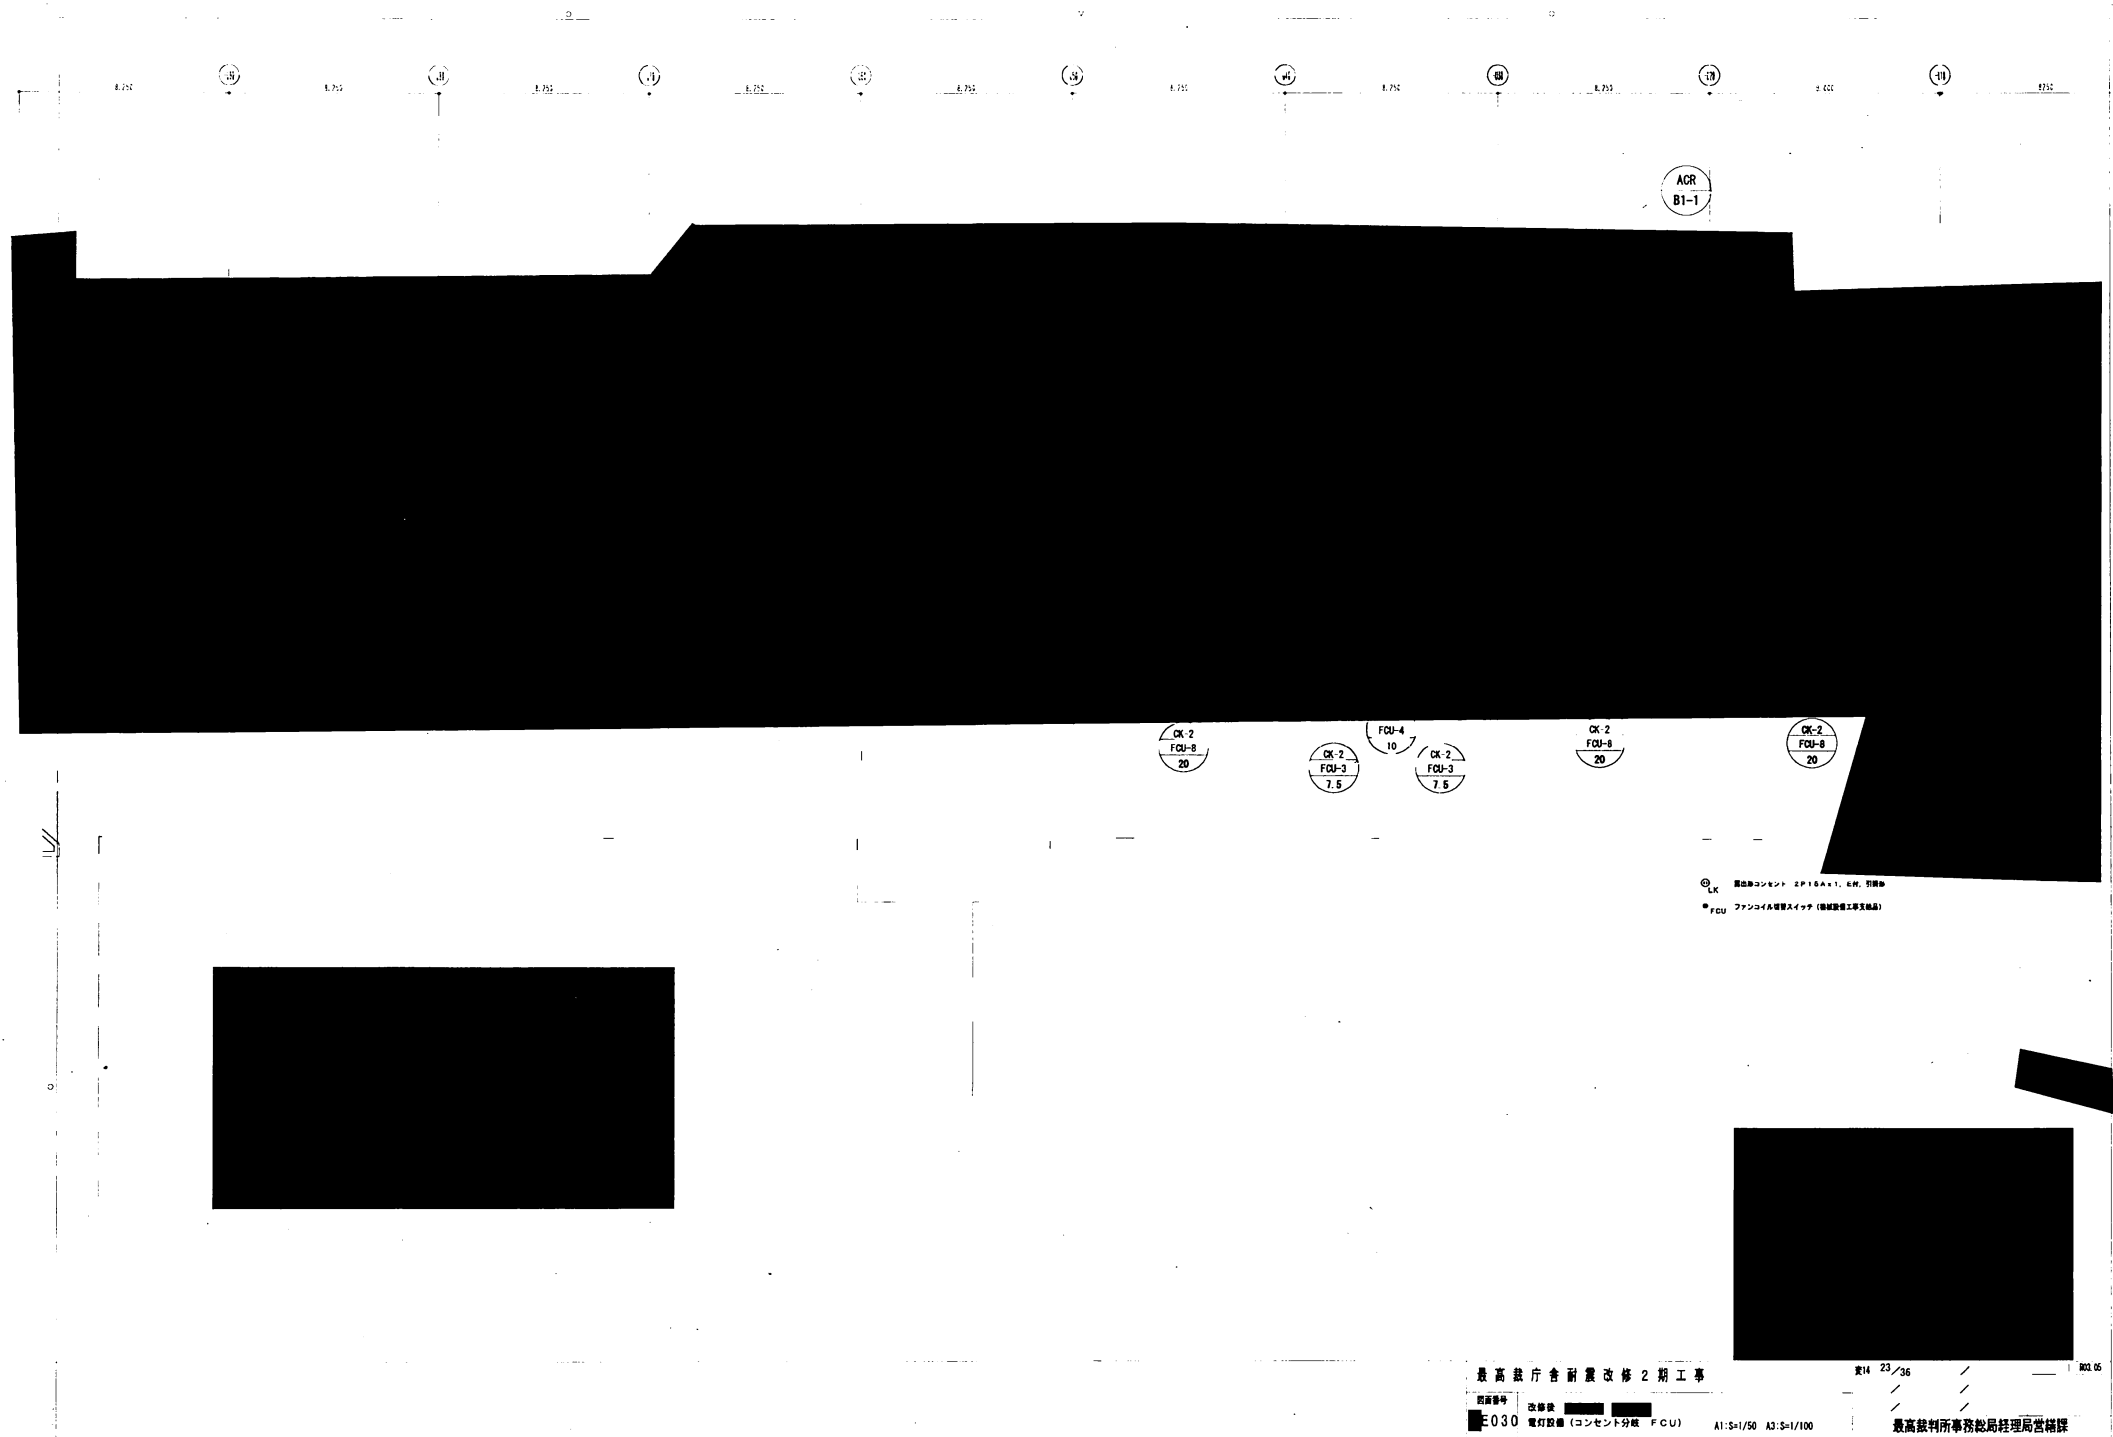

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1-14.
 2. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 15-29.
 3. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 31-45.
 4. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 47-61.
 5. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 63-77.
 6. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 79-93.
 7. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 95-109.
 8. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 111-125.
 9. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 127-141.
 10. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 143-157.
 11. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 159-173.
 12. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 175-189.
 13. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 191-205.
 14. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 207-221.
 15. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 223-237.
 16. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 239-253.
 17. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 255-269.
 18. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 271-285.
 19. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 287-301.
 20. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 303-317.
 21. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 319-333.
 22. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 335-349.
 23. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 351-365.
 24. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 367-381.
 25. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 383-397.
 26. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 399-413.
 27. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 415-429.
 28. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 431-445.
 29. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 447-461.
 30. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 463-477.
 31. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 479-493.
 32. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 495-509.
 33. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 511-525.
 34. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 527-541.
 35. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 543-557.
 36. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 559-573.
 37. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 575-589.
 38. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 591-605.
 39. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 607-621.
 40. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 623-637.
 41. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 639-653.
 42. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 655-669.
 43. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 671-685.
 44. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 687-701.
 45. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 703-717.
 46. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 719-733.
 47. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 735-749.
 48. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 751-765.
 49. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 767-781.
 50. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 783-797.
 51. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 799-813.
 52. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 815-829.
 53. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 831-845.
 54. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 847-861.
 55. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 863-877.
 56. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 879-893.
 57. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 895-909.
 58. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 911-925.
 59. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 927-941.
 60. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 943-957.
 61. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 959-973.
 62. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 975-989.
 63. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 991-1005.
 64. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1007-1021.
 65. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1023-1037.
 66. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1039-1053.
 67. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1055-1069.
 68. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1071-1085.
 69. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1087-1101.
 70. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1103-1117.
 71. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1119-1133.
 72. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1135-1149.
 73. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1151-1165.
 74. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1167-1181.
 75. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1183-1197.
 76. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1199-1213.
 77. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1215-1229.
 78. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1231-1245.
 79. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1247-1261.
 80. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1263-1277.
 81. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1279-1293.
 82. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1295-1309.
 83. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1311-1325.
 84. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1327-1341.
 85. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1343-1357.
 86. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1359-1373.
 87. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1375-1389.
 88. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1391-1405.
 89. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1407-1421.
 90. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1423-1437.
 91. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1439-1453.
 92. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1455-1469.
 93. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1471-1485.
 94. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1487-1501.
 95. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1503-1517.
 96. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1519-1533.
 97. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1535-1549.
 98. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1551-1565.
 99. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1567-1581.
 100. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1583-1597.
 101. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1599-1613.
 102. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1615-1629.
 103. *Journal of Management Studies*, 1997, 34(1), 1631-1645.
 104. *Journal of Management Studies</*

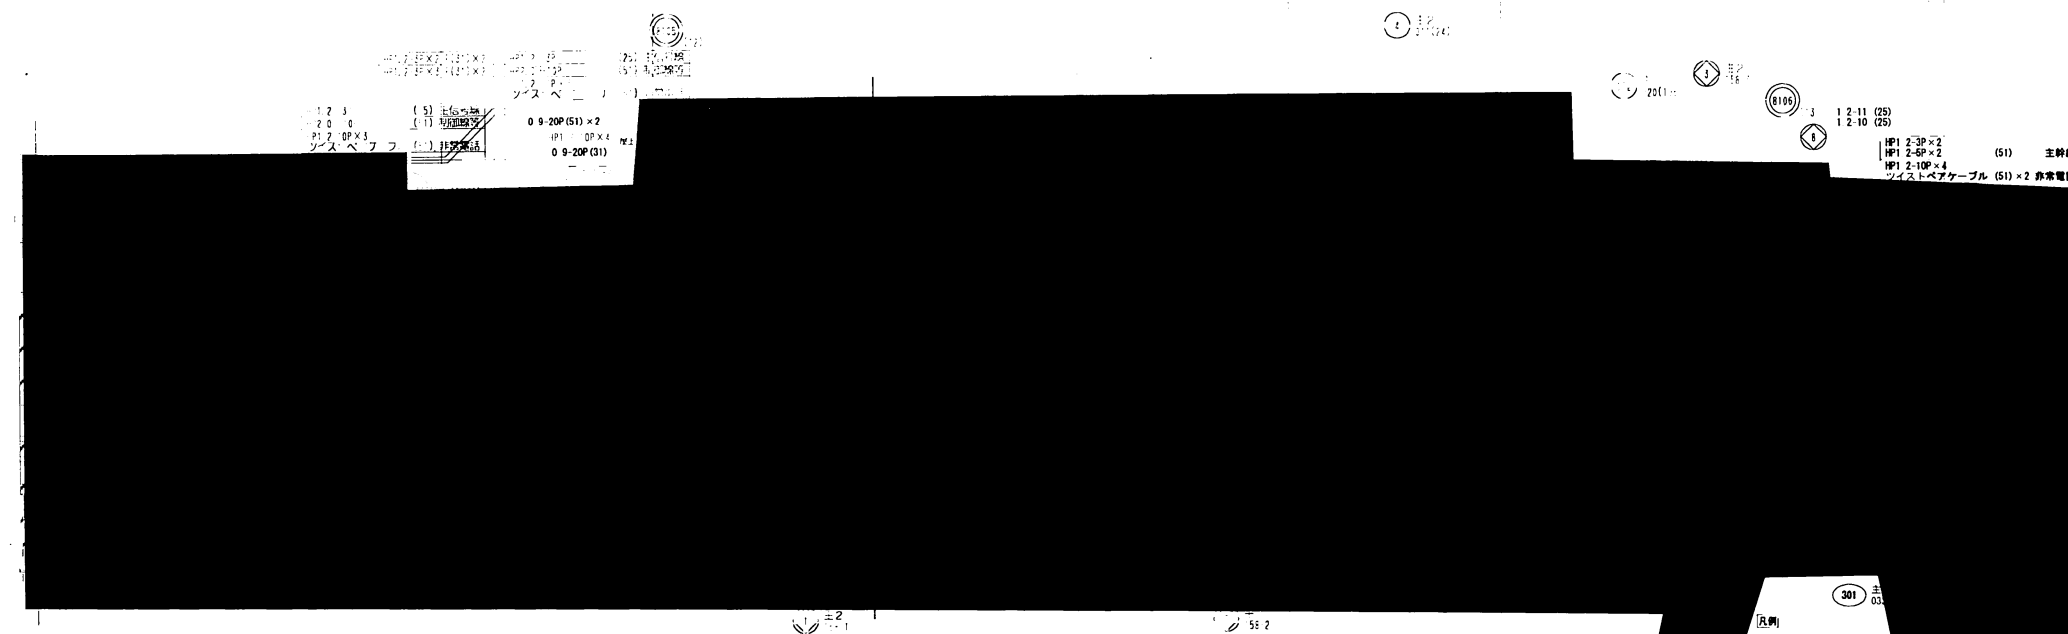

 火元電報通知器（2線、非常警報、確認、自動試験設備付）


 火元電報通知器（2線、非常警報、確認、自動試験設備付） 操作専用


 EM-HP1 2-2C（天井内）

 EM-HP3 2-4C（天井内）

上記図例記載にて、設置場所はPに記入して表示すること。

- ・本平屋間の太組部分の施工をおこなうこと。
- ・既設受配線のグラフィック変更（1枚）及び配線図アドレスの再設定をおこなうこと。

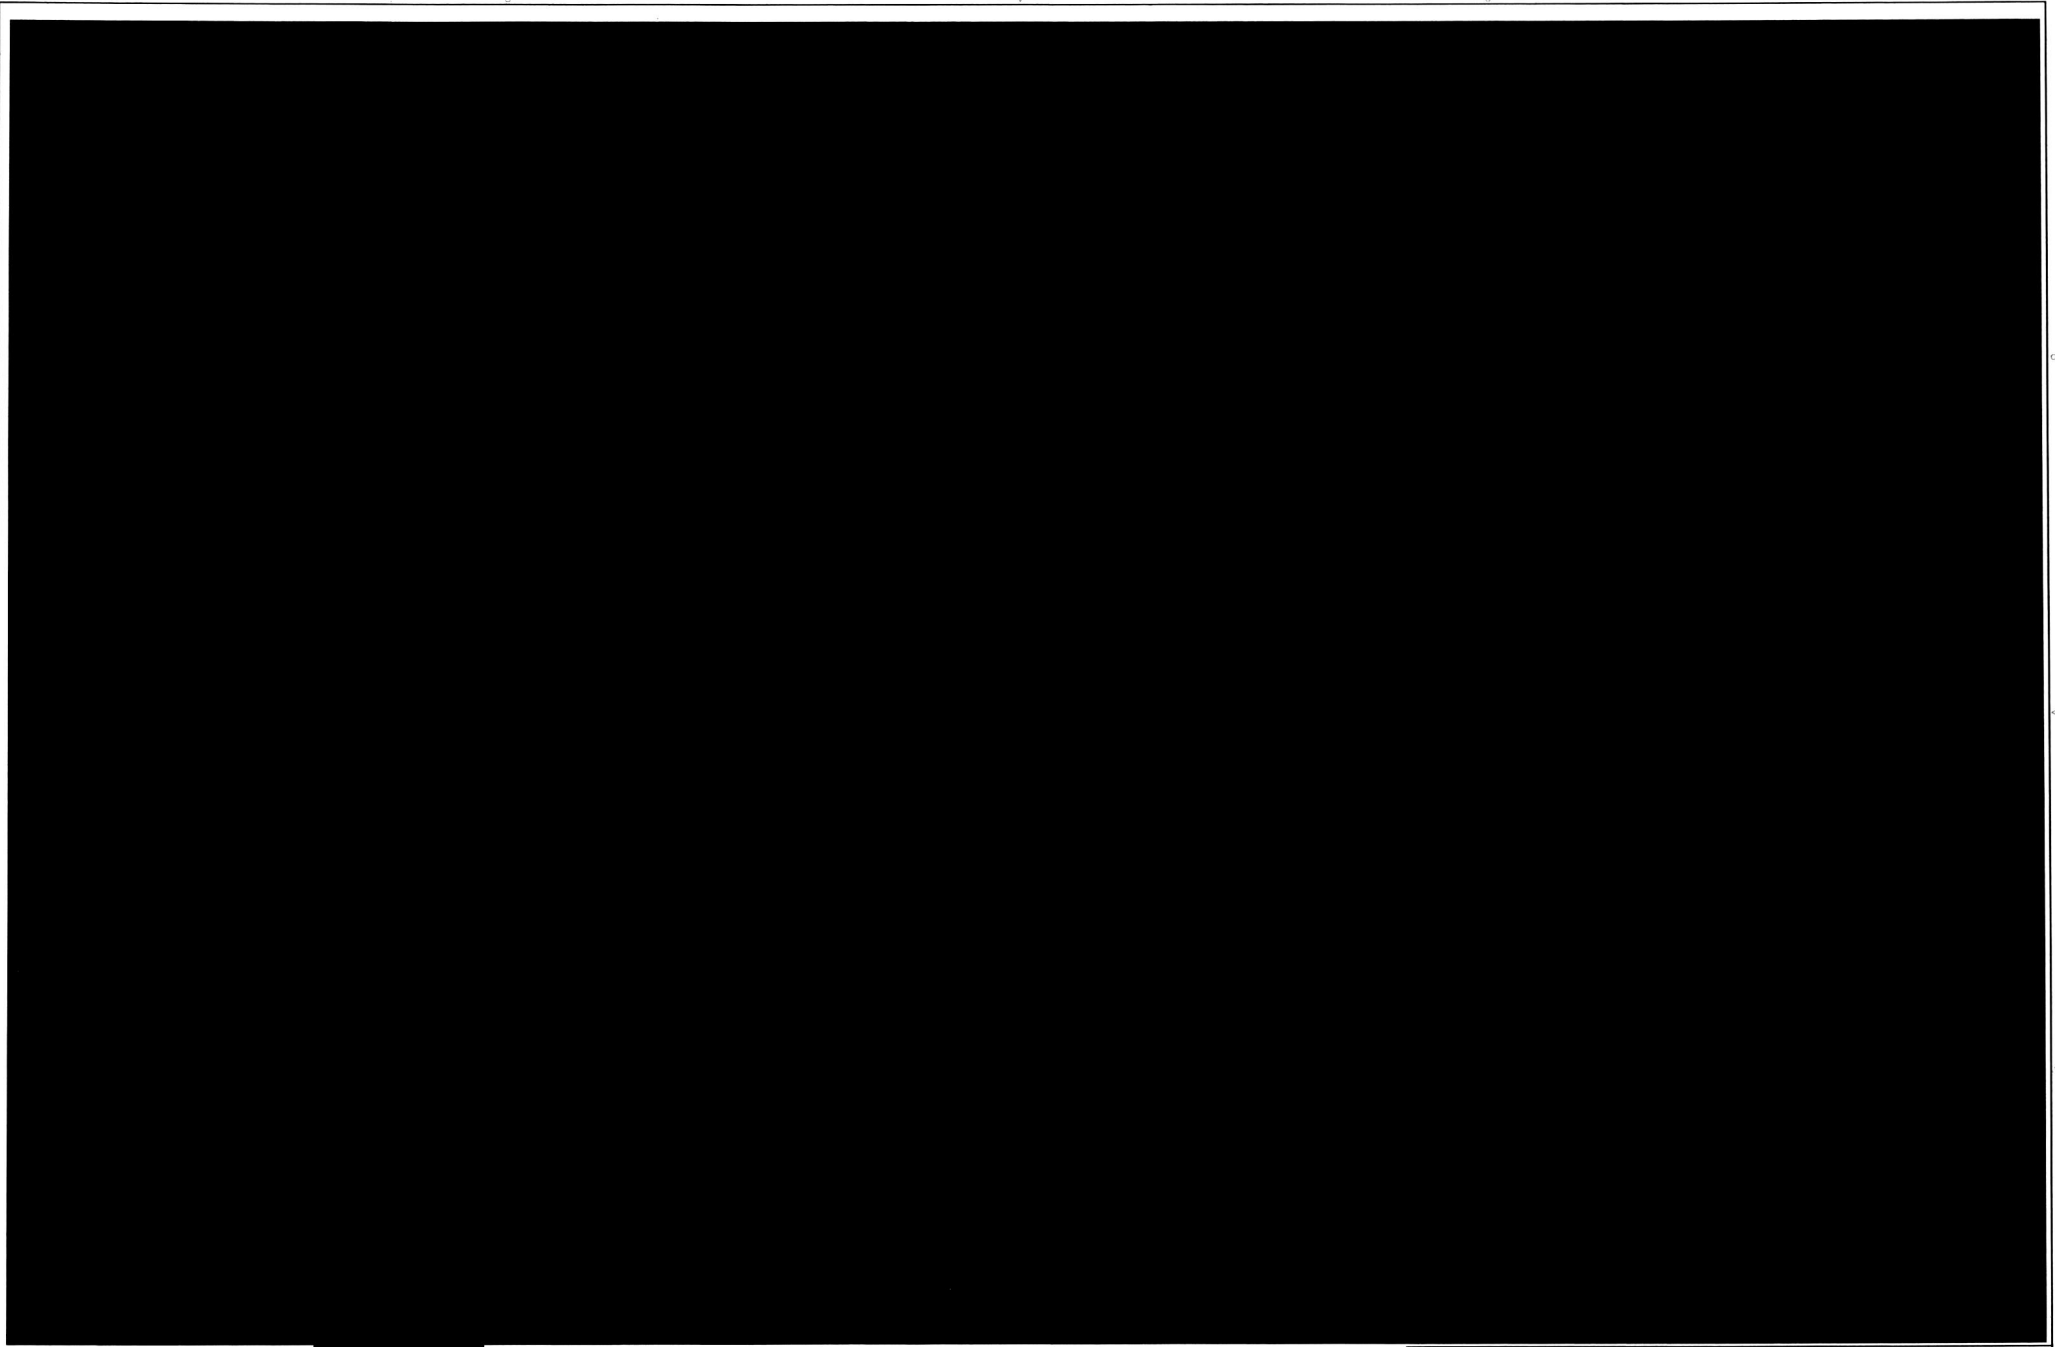



最高裁判所耐震改修2期工事		第14 28 / 36	10/18
図面番号	改修部	／	／
E035	横内文換取部 補修仕修部 (1)	／	／

1.3. 大型液晶ディスプレイ(55型) 縦横型	
サイズ	62インチ以上80インチ以下
表示方式	カラー・1項目
解像度	1920×1080ドット以上
表示色	最大1677万色
輝度	250cd/m ² 以上
コントラスト	1000:1以上
応答時間	上下左右それぞれ10ms以上
消費電力	最大100W
入力端子	当品でDVI-D15ピンとHDMI1.4aの2ポートを装備していること ・1ポートはDVI-D15ピンとHDMI1.4aの2ポートの接続ができる必要なディスプレイケーブルを付与すること。 ・以下の品を1台あたり1台付与すること。 ・消費電力が100W以下(消費電力 55W(14年度)) ・400cd/m ² 以上の輝度 ・ワイヤレスディスプレイアダプタ
その他	
(参考税目表)	

14. 大型商業ディスプレイ(内訳) 自立型		要求仕様
項目		
サイズ	182インチ以上200インチ以下	
表示方式	カラー・177画素	
解像度	1024×1024ドット以上	
表示色	最大177万色	
輝度	250cd/m ² 以上	
コントラスト	1000:1以上	
視野角	上下、左右いずれも60度以上	
視野距離	非光沢	
入力端子	①DVI-D(19ピン)と②HDMI(19ピン)を備えていること ③アナログRGB(15ピン)と④コンポジットビデオ(75Ω)の接続に必要なディスプレイケーブルを標準で備えていること	

以下の用品と機器を付属すること。
・自立食物(ハヤシ工業製 PH-915型)
・HAYASHI-1000、HAYASHI-1000

(參考規格品)

10. 小型液晶ディスプレイ(40型) 独立型	
項目	要求仕様
サイズ	40インチ型と42インチ型以下
表示方式	カラー・1液晶
解像度	1920×1080ドット以上
表示色数	色数1670万色
輝度	250cd/m ² 以上
コントラスト	1000:1以上
視野角	上下、左右いずれも80度以上
消費電力量	省電力
入力端子	1入力1出力のDVI-D1を1個以上有る
その他	バックライトランプと球状部での除眩ができる必要なディスプレイ

以下の用品とソフトを付属すること。

・金立金庫(ハヤ3工重庫、24-815型)

()

項目	買家様へ
サイズ	64インチ以上89インチ以下
表示方式	カラー・TFT液晶(0.7インチノロジ)
解像度	1640×2160ドット以上
画面色	最大177万色
画角(ビッツ)	4.2mm以下
深度	250mm以下以上
コントラスト	1000:1以上
視野角	下、左右いずれも160度以上
電源消費	待機時(スリープ)以下
入力端子	HDMI端子・USB端子搭載していること

スタンド 昇降及び左右90度回転できること

その種

(7) 性能諸値(カラーレーザープリンター)		単位/条件	
速力/項目	項目	標準	最大
速力/印刷速	印刷	標準: 800 × 600dpi、標準: 800 × 600dpi、最大: 1200 × 1200dpi	1200 × 1200dpi
速力/印刷速	印刷	色毎10秒以内(1070dpi以上)	
月間サイズ	最大	A3	
	最小	A5	
速力/プリント速	印刷	カラー: A4用紙 30頁/分、A4: 173頁/分 モノクロ: 50頁/分、A4: 173頁/分	
	印刷	カラー: 10頁/分、モノクロ: 17頁/分	
	印刷	モノクロのプリント、カラー: 20頁/分 以上	
ファーストプリント速	標準	カラー: 10秒、モノクロ: 約 10秒	
最大紙張容量(標準)	標準	200 枚	
最大紙張容量(オプション)	オプション	100 枚	
最大紙張容量(最大)	手差しトレイ	10 枚	
最大紙張容量(最大)	手差しトレイ	20 枚(210 × 297mm)	
電源	消費電力	待機: 10W	
電源	消費電力	スタンバイ: 10000A・E・T/1000A・E・T/1000A・E・T、USB2.0	
電源	消費電力	AC100V±10%、50/60Hz	

18. 肥後加賀(完全ドライブ)


項目	要求仕様
仕様	外付 DVD-ROMドライブ UGB接続 (※常備部品)

10. 入力装置(動画撮影装置)

項目	要求仕様
調査費	800万円程度
	広角レンズ、高感度マイク内蔵、U8B接続
	延長USBケーブル3m・付属のごと
(参考価格)	

20. マイクロフォン(スピーカー内蔵型)

項目	東京住所
住所	東京都中央区銀座5-10-10
会社	株式会社 東京海上火災保険
役職	代表取締役社長
年齢	55歳
性別	男性
学歴	東京大学 法学部 卒業
職歴	1980年 東京海上火災保険 入社 1985年 東京海上火災保険 取締役 1990年 東京海上火災保険 代表取締役社長
家族構成	妻1人、子2人
資産状況	約10億円
その他	

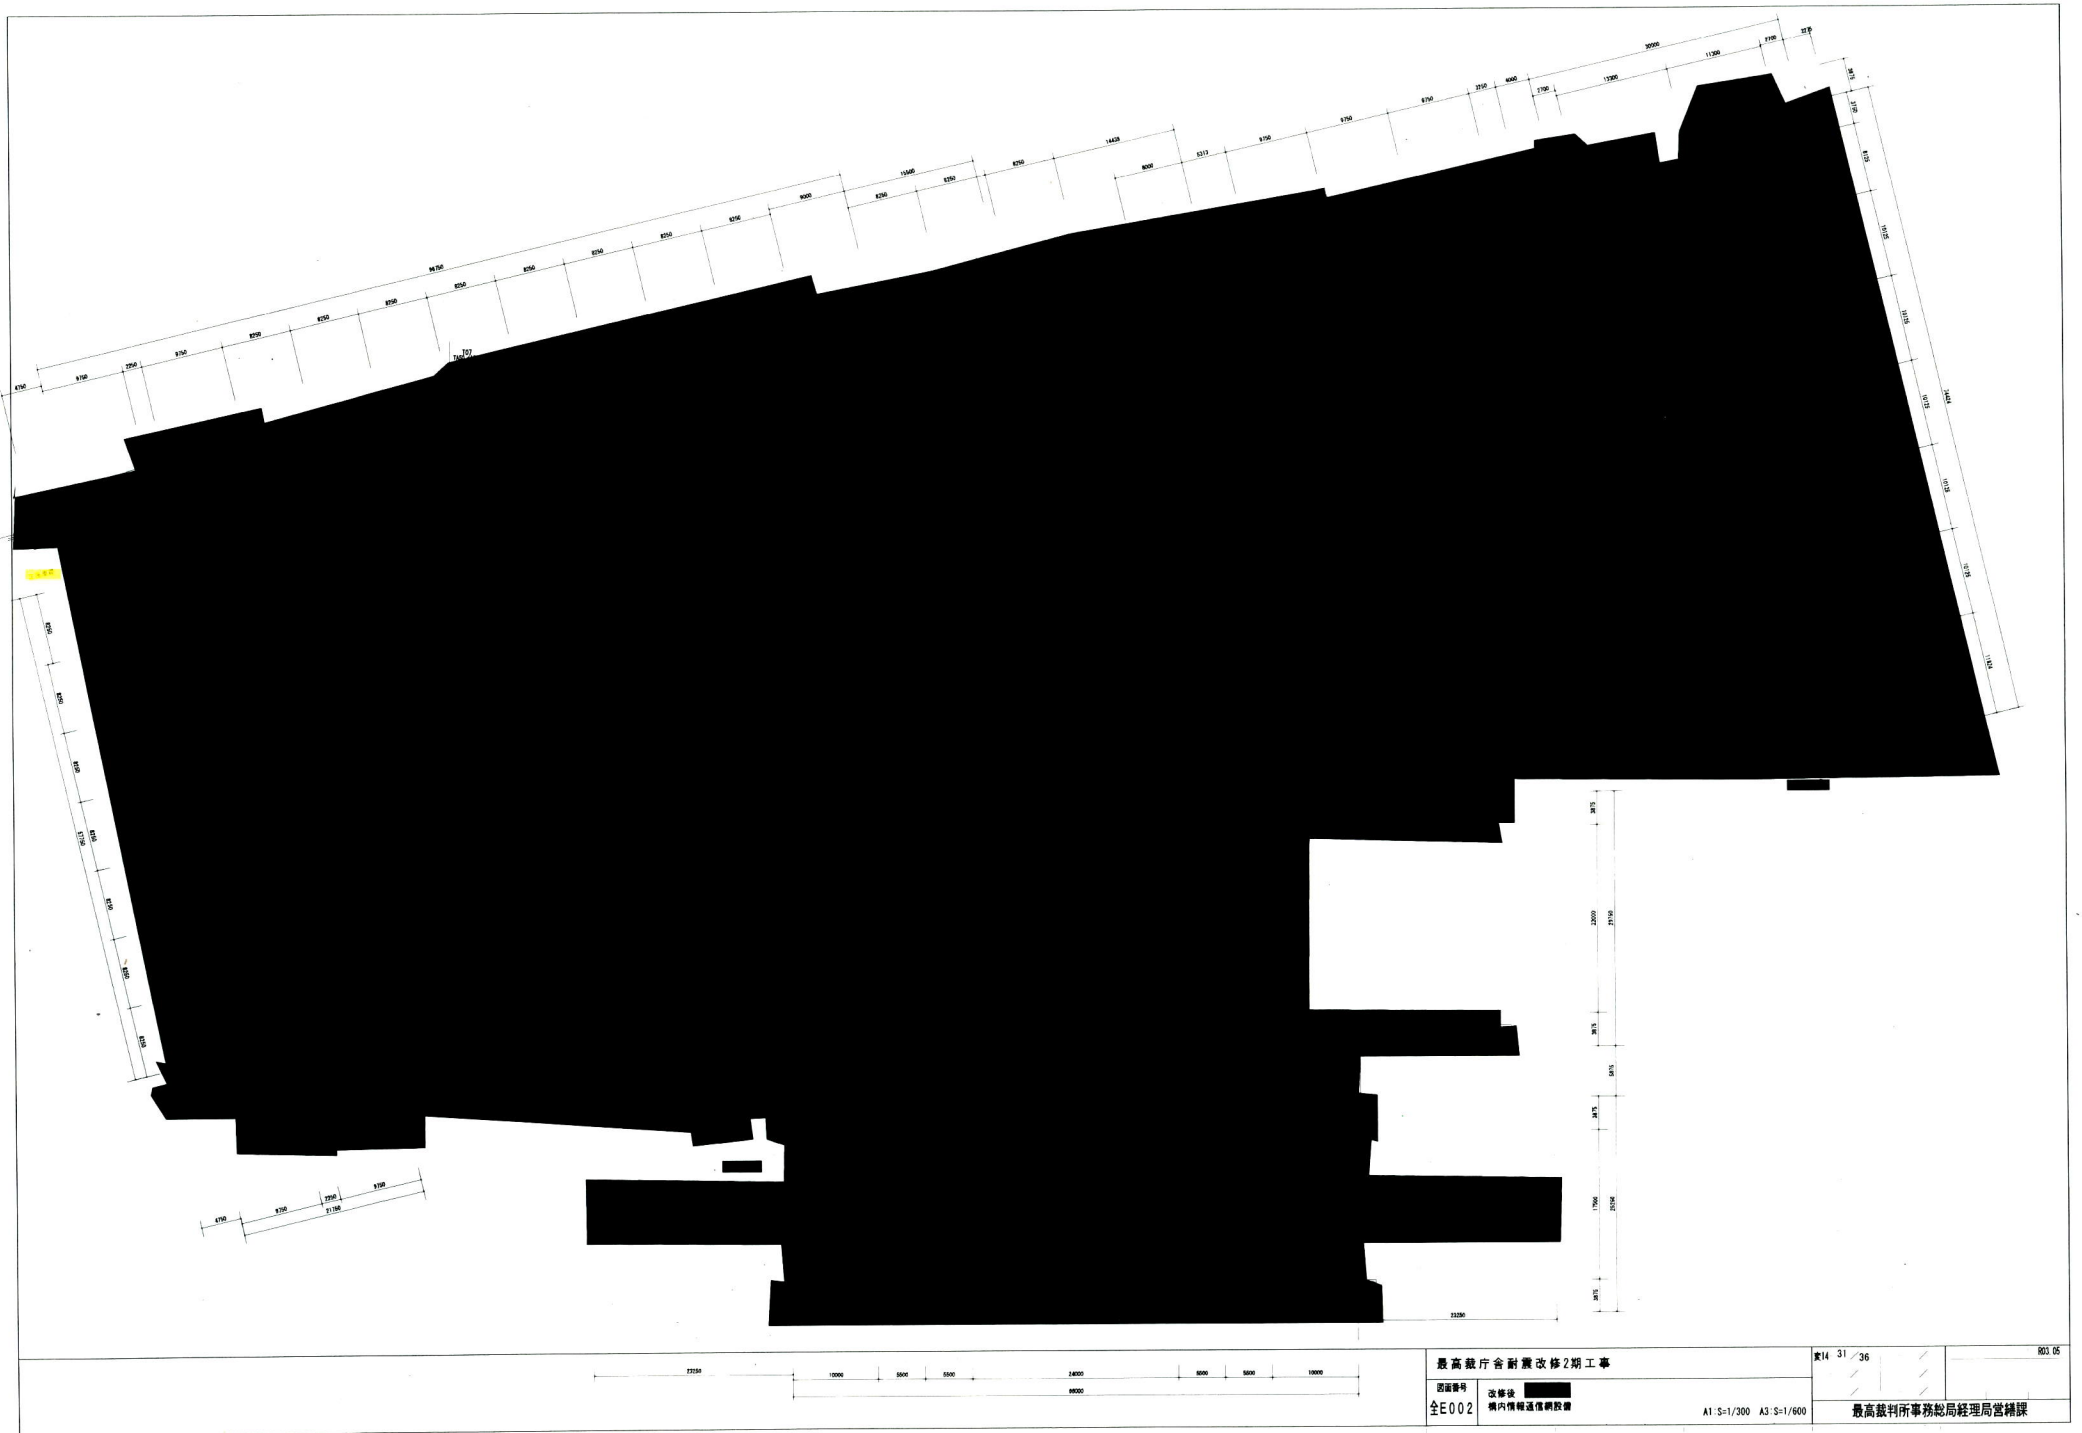

平成 29 年度

最高裁判所耐震改修 2 期工事

第 1 5 回設計変更

最高裁判所耐震改修2期工事 第15回設計変更

設計書

令和3年10月

最高裁判所事務総局経理局

- 1

工事名

最高裁判所耐震改修2期工事 第15回設計変更
- 2

工事場所

千代田区亀町4-2 (敷地面積 36,624㎡)
- 3

工期

契約の翌日から 令和3年12月28日まで

4 建物概要

一般事項

建築種別	構造	階数	棟数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	軒の高さ(m)	最高高さ(m)	基準階高(m)
	RC	B1-5	1	4,040	11,348		52.00	
	RC	B1-4	1	1,828	5,504		28.00	
	RC	-5	1	1,832	7,295		29.80	
	SRC	B1-4	1	2,709	9,877		26.00	
	RC	B1-4	1	4,285	8,724		26.00	
	RC	B2-3	1	3,409	16,922		24.50	
	RC	B2-3	1		北棟に合算		北棟に同じ	

棟別・階別床面積表(㎡)

棟別	階別	B2階	B1階	1階	2階	3階	4階	5階	PH階	延べ面積
										11,348
										5,504
										7,295
										9,877
										8,724
										16,922
										北棟に合算

- 5 工事内容
- 本設計書・仕様書・設計図にもとづき、下記の工事を施工する。
- 仕様書：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

（平成28年版）
- 標準図：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境観監修

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」

（平成28年版）
- ：国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境観監修

「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

（平成28年版）

(注)

RC:鉄筋コンクリート

CB:コンクリートブロック

SRC:鉄骨鉄筋コンクリート

B:鉄骨

W:木造

S:鉄骨

W:木造

LGS:軽量鉄骨

別 紙

工事内容 次の変更及び追加工事を施工する。(前頁のつづき)

[illegible]

家具リスト

番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番	番号	項目	大きさ (W×D×H)	数量	参考品番
①	4人掛け(ソファ)付き	2400×1200×720	11	SD-WFCL212E6AMP2NN	⑭	収納庫(シャッター扉)	900×450×1050	2	BWU-SH59SAWN
②	2人掛け(ソファ)付き	1200×1200×720	5	SD-WFCL1212E6AMP2NN	⑮	収納ベース	900×438×60	2	BWUB-S9SAW
③	1人掛け(ソファ)付き	1600×1200×720 (左付)	2	SD-WFCL162E6AMP2NN	⑯	天板	900×450×20	2	BWUT-W9MP2NN
	1人掛け(ソファ)付き	1600×1200×720 (右付)	1	SD-WFCL162E6AMP2NN	⑰	移動式書架(固定)	2830×368×2305	1	MFF-K263SAW
	電源コンセント(手元タイプ2口)		57	SDWFEJ131		移動式書架(移動)	2930×688×2305	4	MFF-H763SAW
	コードホルダー		30	MTA-W38CC100N		床上式ラベル (スロープ、転倒防止器具付) 荷重たり板、重量たり板、上記付属品			
	カバンフック		57	SDA-WFSH11	⑱	カウンタートップ	3720×900×1000	1	T22AN
④	会議テーブル	1800×900×720	2	MT-JTT189E6MT0-C		(やぐら付きブラック)			
⑤	打合テーブル	1800×900×1000	2	LT-RG189E6AMX1		ペンダント照明		6	XY-BBTERP7209BN
⑥	打合ハイトール	600φ H=1000	2	TFK-SC0609M-GAT11	⑲	カウンタートップ	428×445×918 (720)	8	XY-CHLBEGASW70N
⑦	執務イス	640×560×880	57	CR-G2931E698B-W	⑳	ライブラリ棚	2485×432×1720	1	SJK-FD43W-E6MY31
⑧	打合イス	520×555×790	10	OK-720BEG6XG6-W		増設	822×432×1720	4	SJK-CD41W-E6MY31
⑨	打合スツール	340φ H=720	3	OK-753E6GNTS		インセットパネル	800×408×120	21	SJKA-PDW-E6AMY3
			3	OK-753E6GNTS					
			3	OK-753E6GNTS	㉑	冷蔵庫	1200×600×800	1	数量を28から変更する ※リキコートテーブル RT-120SNG 薄型冷蔵庫型
⑩	個人ロッカ (6人用)	900×450×1100	12	SMN-R065MB-E6C1	㉒	観葉植物	H=1200程度	4	シルクジャスミン、カボック、 シーグレイプ、フランスゴム木
	収納ベース	900×438×60	12	BWUB-S9E6C	㉓	WEBアース(1人用2口)		1	PWP-TSPF01B
	天板	900×450×20	12	BWUT-W9MP2NN	㉔	スクリーンベース	1900×650×1400	2	CN-493AHK4C2N3
⑪	収納庫(両開き)	900×450×915	4	BWU-SD49E6C			1500×1750×1400	1	CN-4917LHK4C2N3
	収納ベース	900×438×60	4	BWUB-S9E6C				2	CNC-4910
	天板	900×450×20	4	BWUT-W9MP2NN	㉕	移動式4口レド	845×570×1500	2	B02-C074S1S1-E6I
⑫	壁面収納庫(両開き)	900×450×2100	4	BWU-S89SAWN	㉖	かさたて	480×335×500	1	US-620NN
	収納ベース	900×450×150	4	BWUB-SF9SAW	㉗	こみばこ	320×265×595	2	イレ-R101
	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	㉘	打合テーブル	1200×900×720	1	MT-JTW129E6MT0-CN
⑫-2	壁面収納庫(多人用ロッカー)	900×450×2100	4	BWU-R89SAWN3	㉙	応接テーブル	1200×900×450	1	NT-380PT8N3
	収納ベース	900×450×150	4	BWUB-SF9SAW	㉚	応接ソファ	705×630×720	4	CE-83SH1NB6
	固定金具	110×135×55	4	PE-L51BK	-	ハンガーパイプ	W=900	5	BWUA-TRP9E6C
⑬	2列、両開き壁面収納庫(基本) 換気引き戸付オープン書架	1840×940×2265	1	SMU-FS89SAW	-	アクリルパーティション	W=1200 H=600	27	DMP-SF1260H-E6A1
	2列、両開き壁面収納庫(換気) 換気引き戸付オープン書架	920×940×2265	5	SMU-CF-S89SAW	㉛	こみばこ	300×185×370	2	イレ-B1F1
	固定金具	110×135×55	6	PE-L51					
⑬-2	2列、前面多人用ロッカー(基本) 換気引き戸付オープン書架	1840×940×2265	1	SMU-FS89SAW					
	2列、前面多人用ロッカー(換気) 換気引き戸付オープン書架	920×940×2265	4	SMU-CF-S89SAW					
	2列、両開き壁面収納庫(換気) 換気引き戸付オープン書架	920×940×2265	2	SMU-CF-S89SAW					
	固定金具	110×135×55	7	PE-L51					

最高裁判所新築改修2期工事

図面番号

改修後

家具図

雲マークは今回変更内容を示す

A012

A1:S=1/50 A3:S=1/100

最高裁判所事務総局総務局総務課

R3.10



最高裁判所耐震改修2期工事

図面番号

E032

改修後 1/4 共同受領図

平面図A1:S=1/50 A3:S=1/100

実14 25/36
実15 21/21

最高裁判所事務総局総局総務課

003.10

[illegible]

仮設分電盤設置・通行止め									
動線養生 養生～撤去		養生用足場組		仮間仕切設置・養生		仕切り養生			
中庭	ガラス扉・枠撤去			準備段取				内装解体	
	共用廊下	厨房機器移動			内装解体			食堂側	
	照明器具外し				厨房・控室側			RC壁解体	
	養生(窓)	共用廊下						控室側	
ガス・水道止め切離・器具撤去し							RC壁周囲撤去	RC壁周囲撤去	
							控室側	厨房側	
電源切離し・器具撤去							RC壁周囲撤去	RC壁周囲撤去	
							控室側	厨房側	

[illegible]

[illegible][illegible]

進捗状況


今 月 (累計)

 元 | 月 | (零日) |

[illegible]


[illegible]

クレーン揚重作業
音出し制限有り

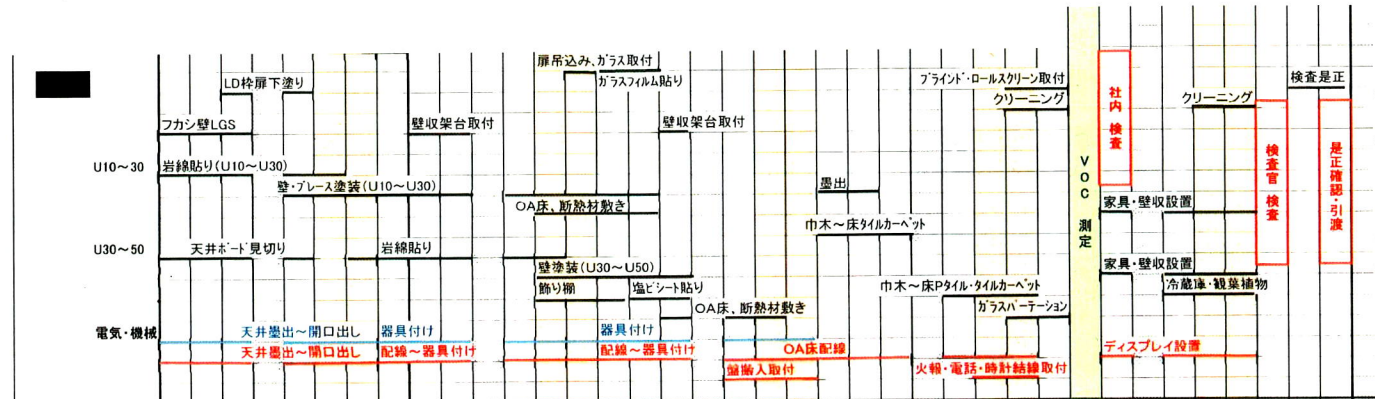

主 要 行 事	
---------	--

進捗状況	
今 月 (累計)	前 月 (累計)

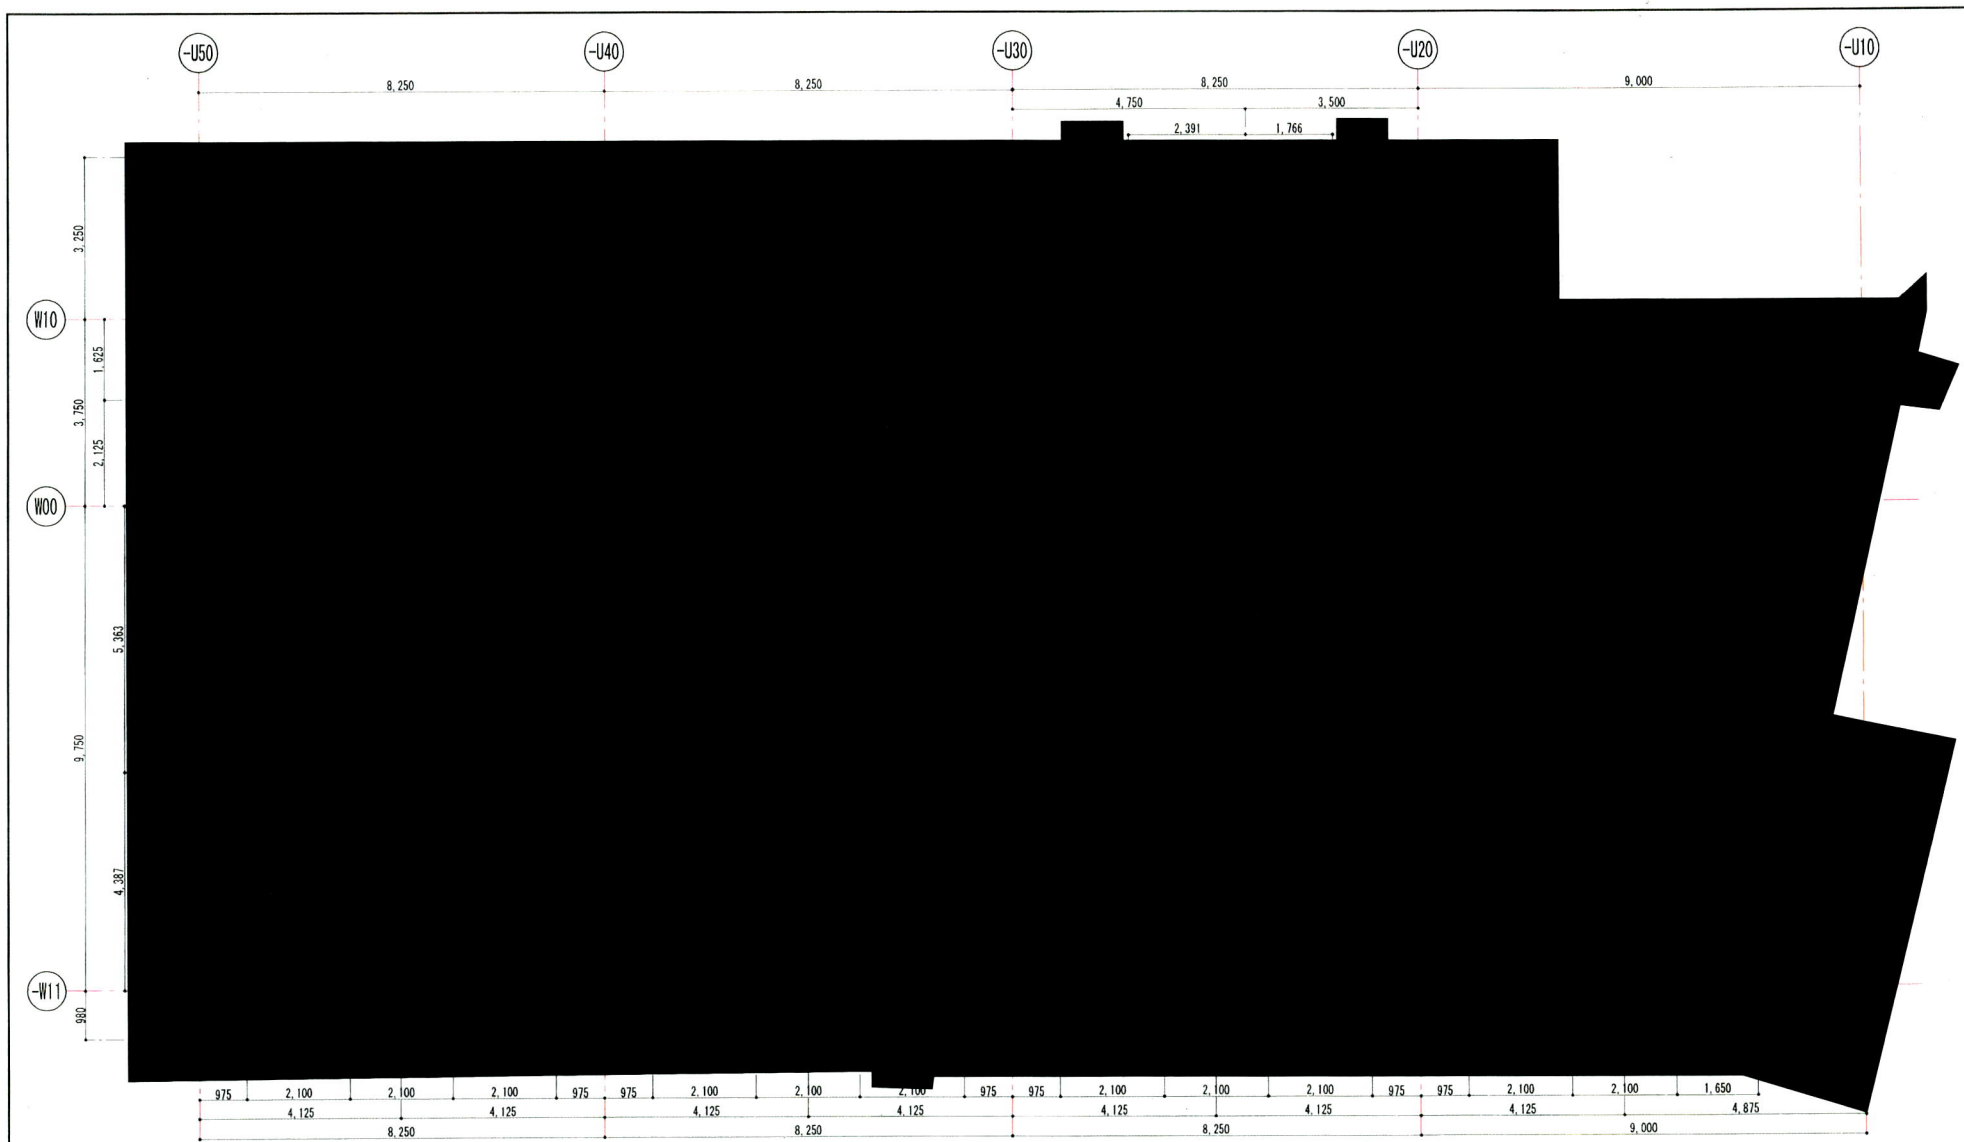

●	非常照明	🔊	拡声スピーカー
🔦	明るさセンサー 制御・連検光タイプ	🔌	照明器具開口
🔦	調光T/U付明るさセンサー(電波式)	🔌	照明器具(天井直付け)
🔦	熱線センサー付自動スイッチ(微動検知型)		
🔦	自動火災報知煙感知器	🔊	制気口(アネモ)

各通り芯間で割芯

凡	(A)	GB-R t=9 DR t=12	🔦	新設天井点検口 450x450	IFL+2,700	IFLから天井仕上げ面までの寸法	受	島根県土木部建設課建築課	鹿島建設株式会社	最高裁判所耐震改修2期工事	図 尺	図 尺
例	(B)	GB-NC (T) t=9.5	🔦	新設天井点検口 600x600	天井既存のまま	領				天井 総合図 (改修)	A1 1/50 A3 1/100	2021.05.25